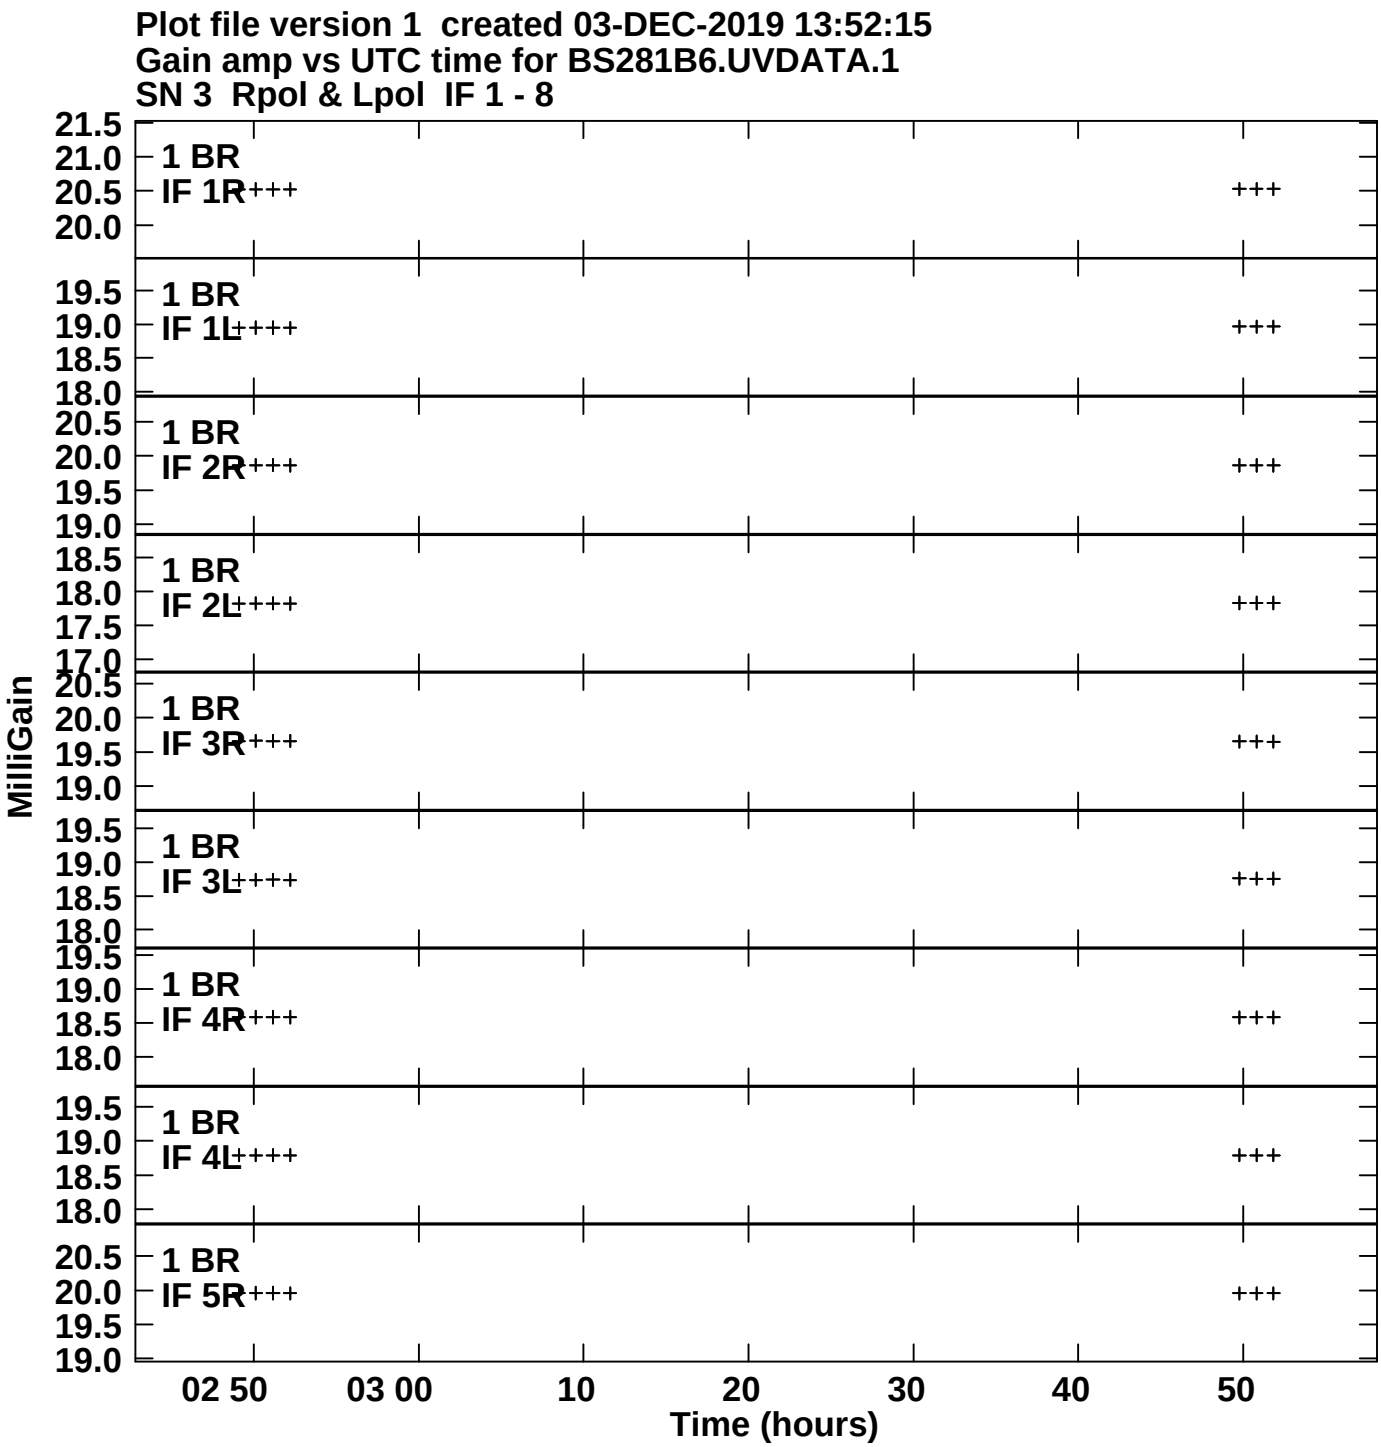
Plot file version 1 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
1 BR
IF 1R
1 BR
IF 1L
1 BR
IF 2R
1 BR
IF 2L
1 BR
IF 3R
1 BR
IF 3L
1 BR
IF 4R
1 BR
IF 4L
1 BR
IF 5R
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

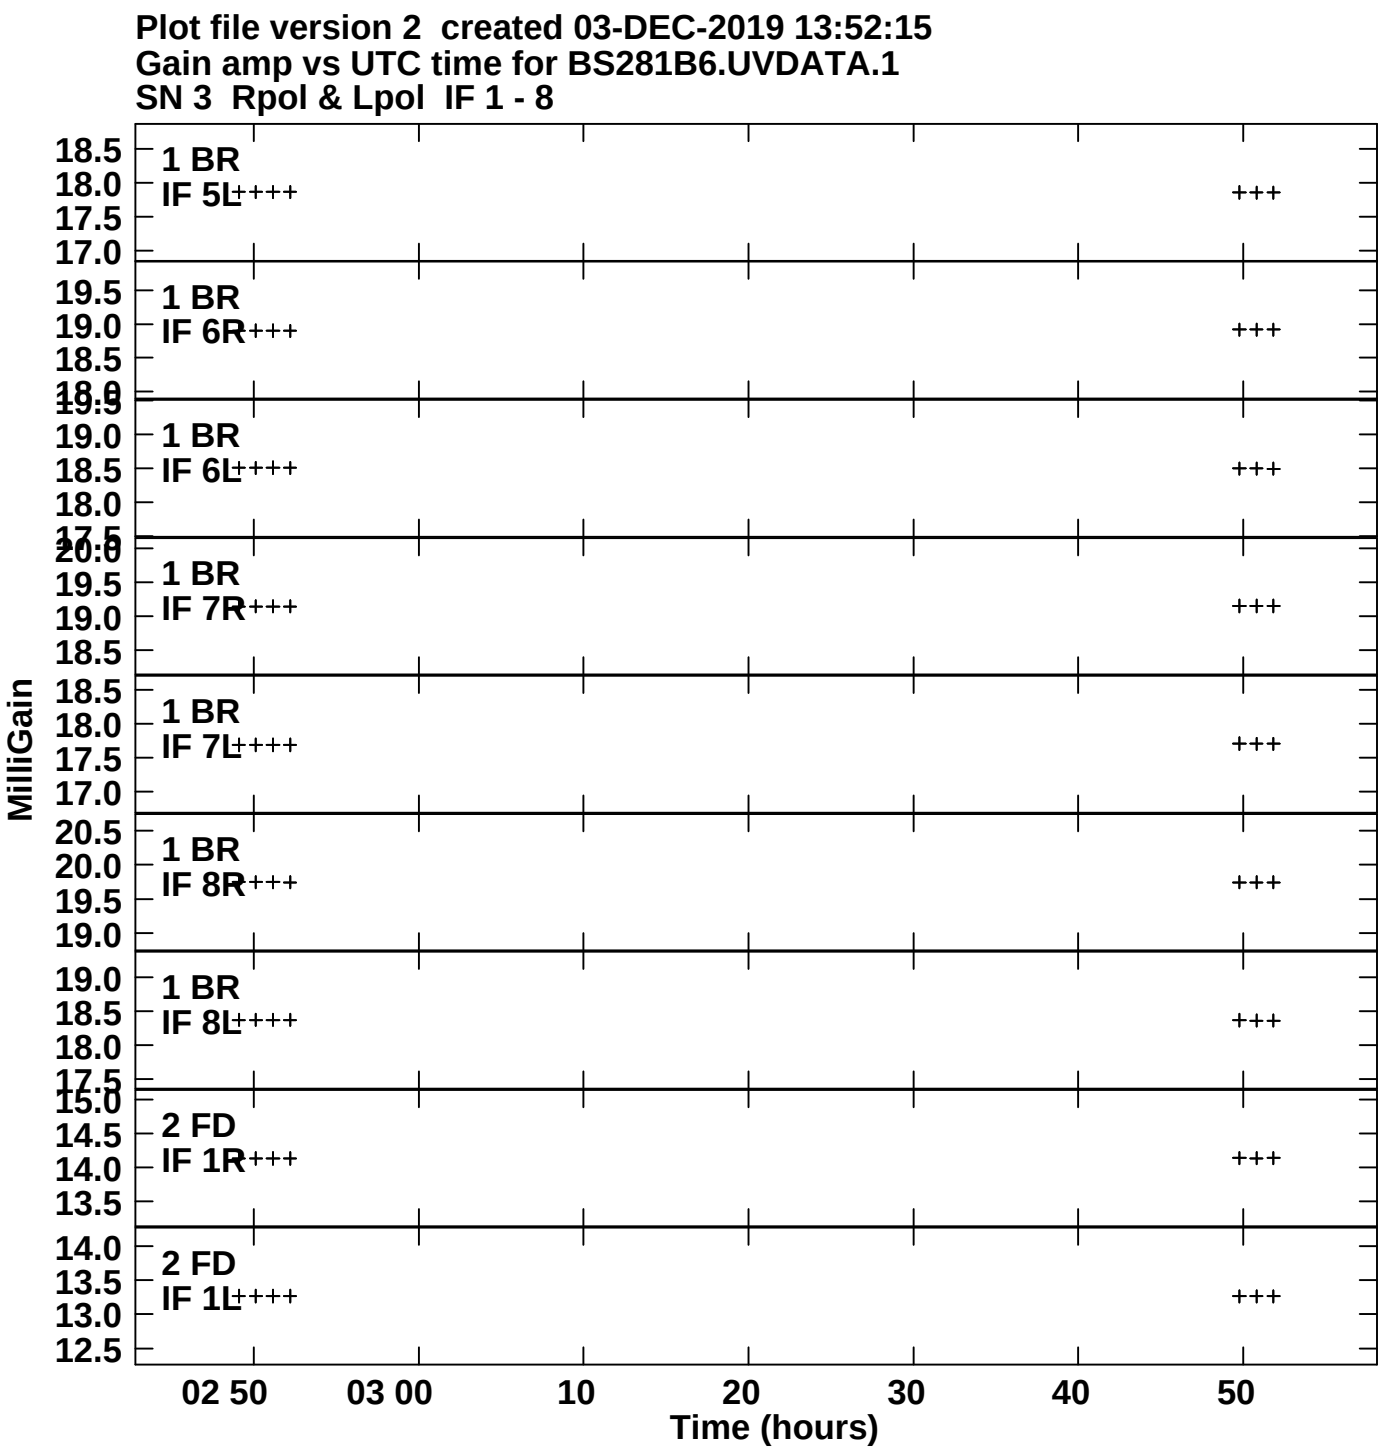
Plot file version 2 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
1 BR
IF 5L
1 BR
IF 6R
1 BR
IF 6L
1 BR
IF 7R
1 BR
IF 7L
1 BR
IF 8R
1 BR
IF 8L
2 FD
IF 1R
2 FD
IF 1L
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

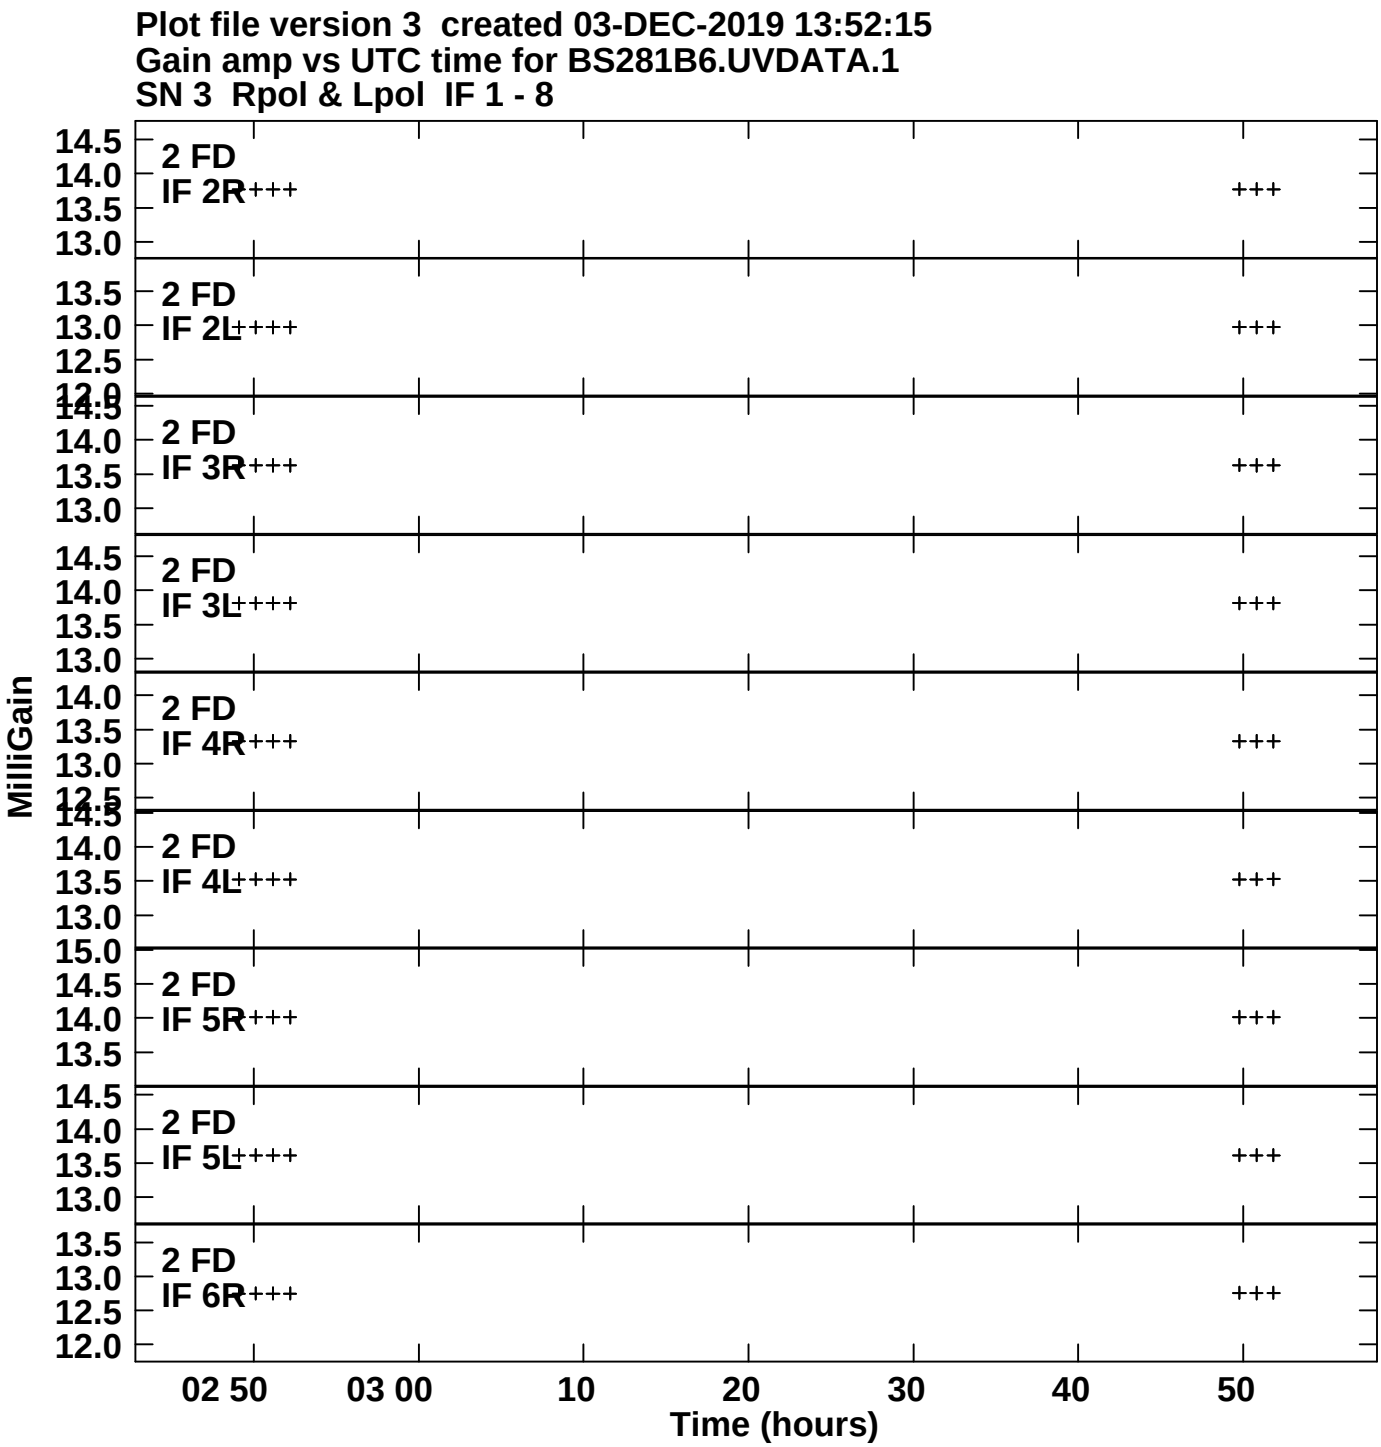
Plot file version 3 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
2 FD
IF 2R
2 FD
IF 2L
2 FD
IF 3R
2 FD
IF 3L
2 FD
IF 4R
2 FD
IF 4L
2 FD
IF 5R
2 FD
IF 5L
2 FD
IF 6R
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

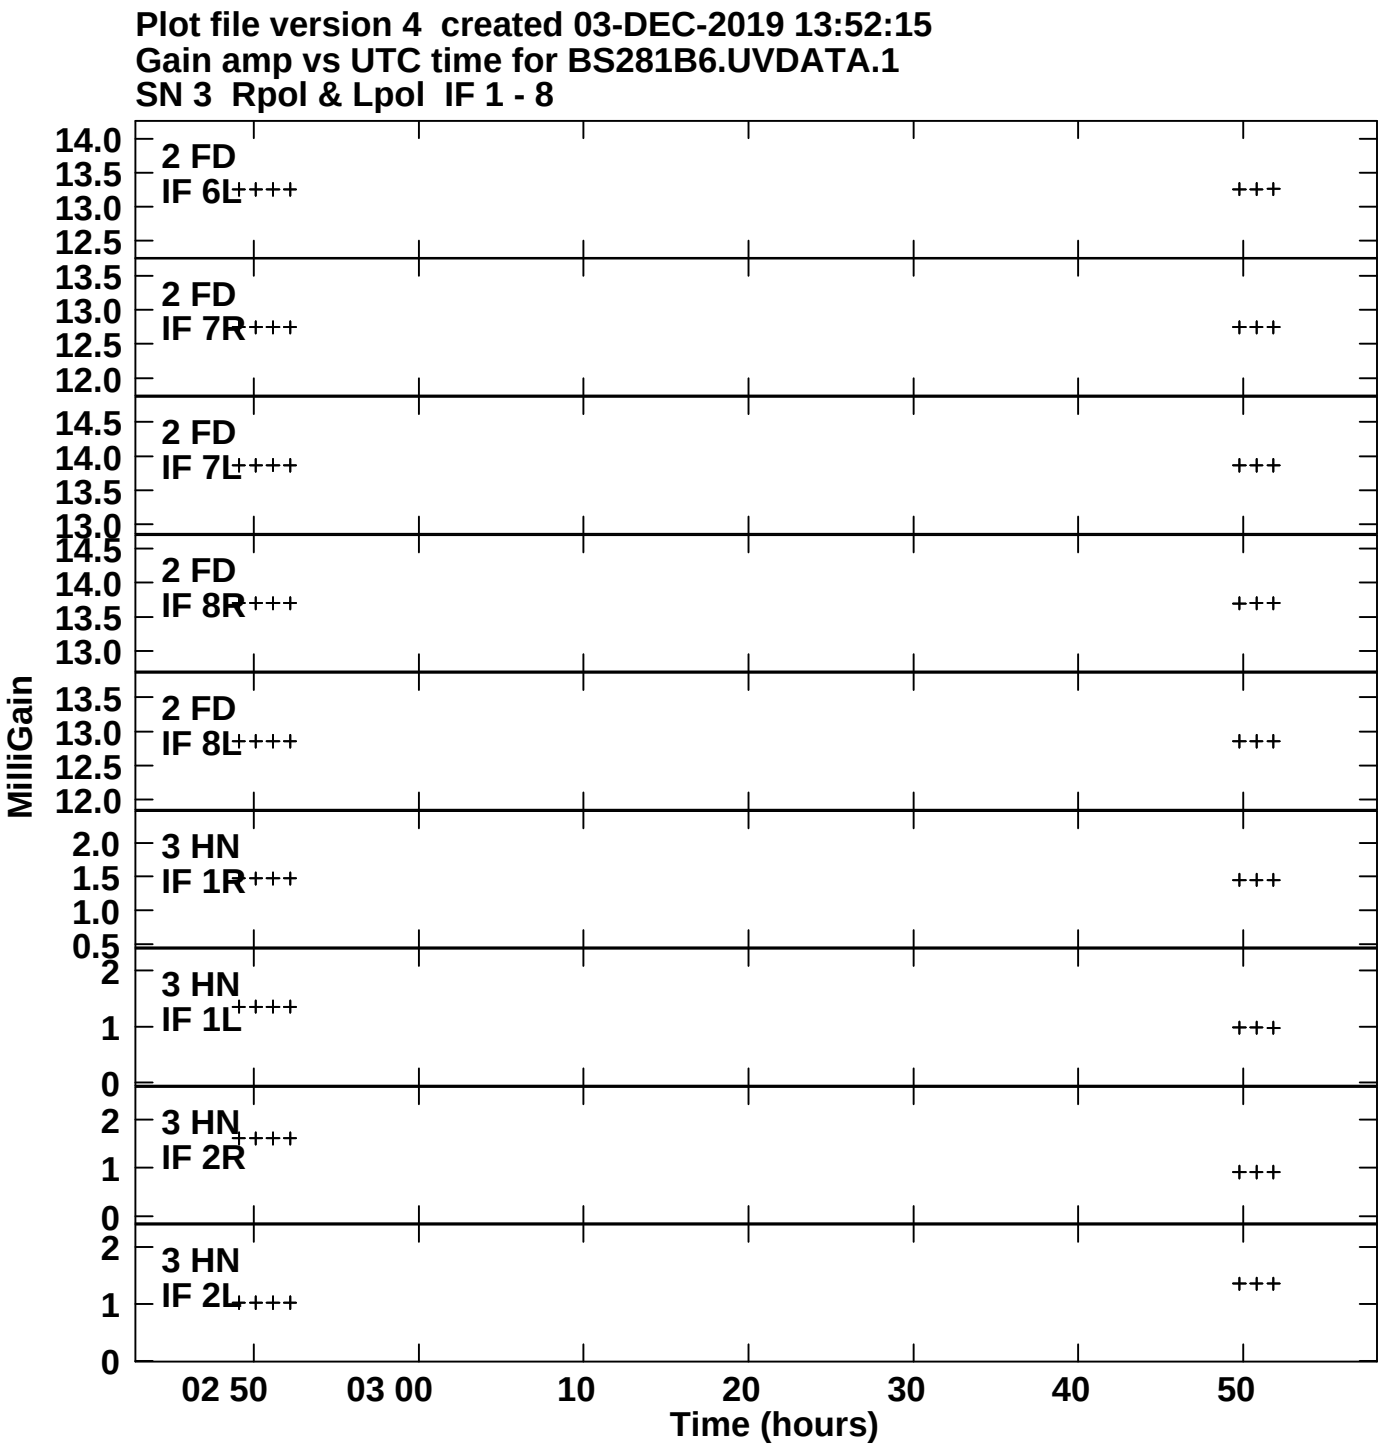
Plot file version 4 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
2 FD
IF 6L
2 FD
IF 7R
2 FD
IF 7L
2 FD
IF 8R
2 FD
IF 8L
3 HN
IF 1R
3 HN
IF 1L
3 HN
IF 2R
3 HN
IF 2L
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

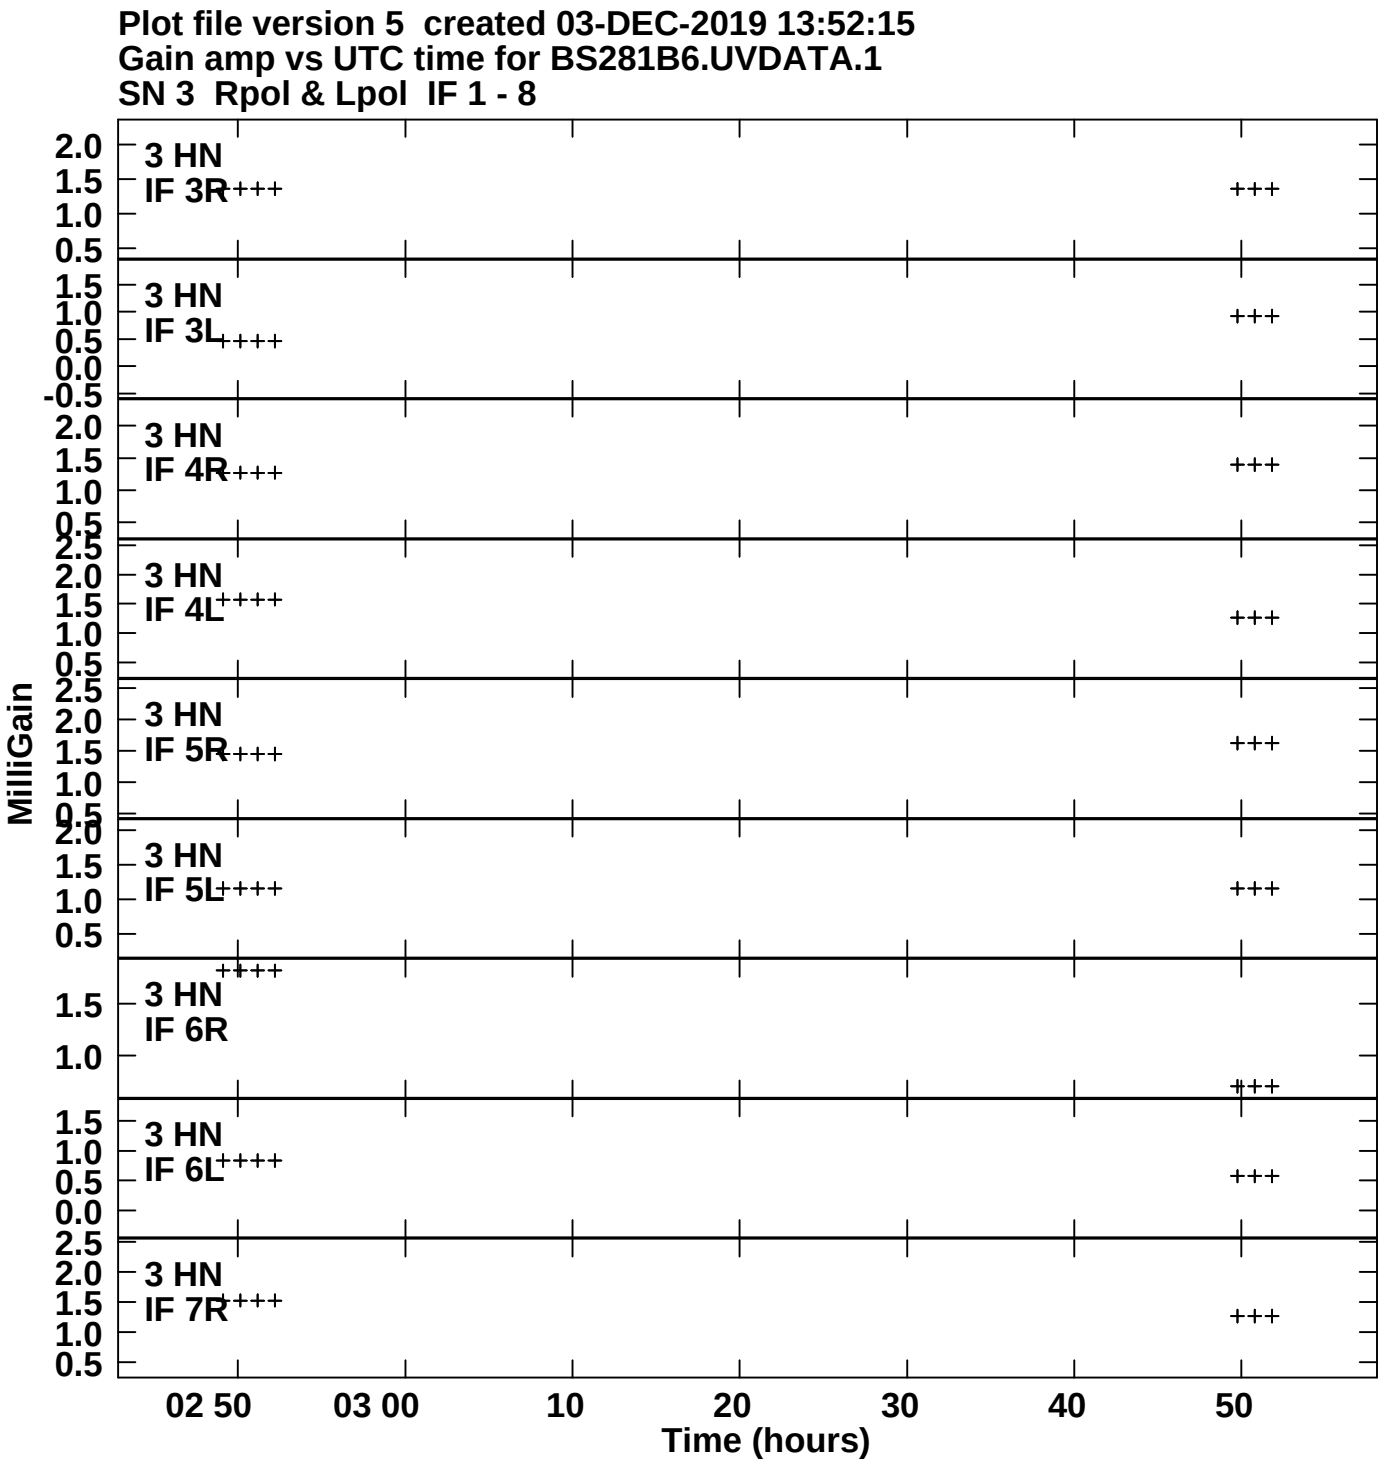
Plot file version 5 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
3 HN
IF 3R
3 HN
IF 3L
3 HN
IF 4R
3 HN
IF 4L
3 HN
IF 5R
3 HN
IF 5L
3 HN
IF 6R
3 HN
IF 6L
3 HN
IF 7R
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

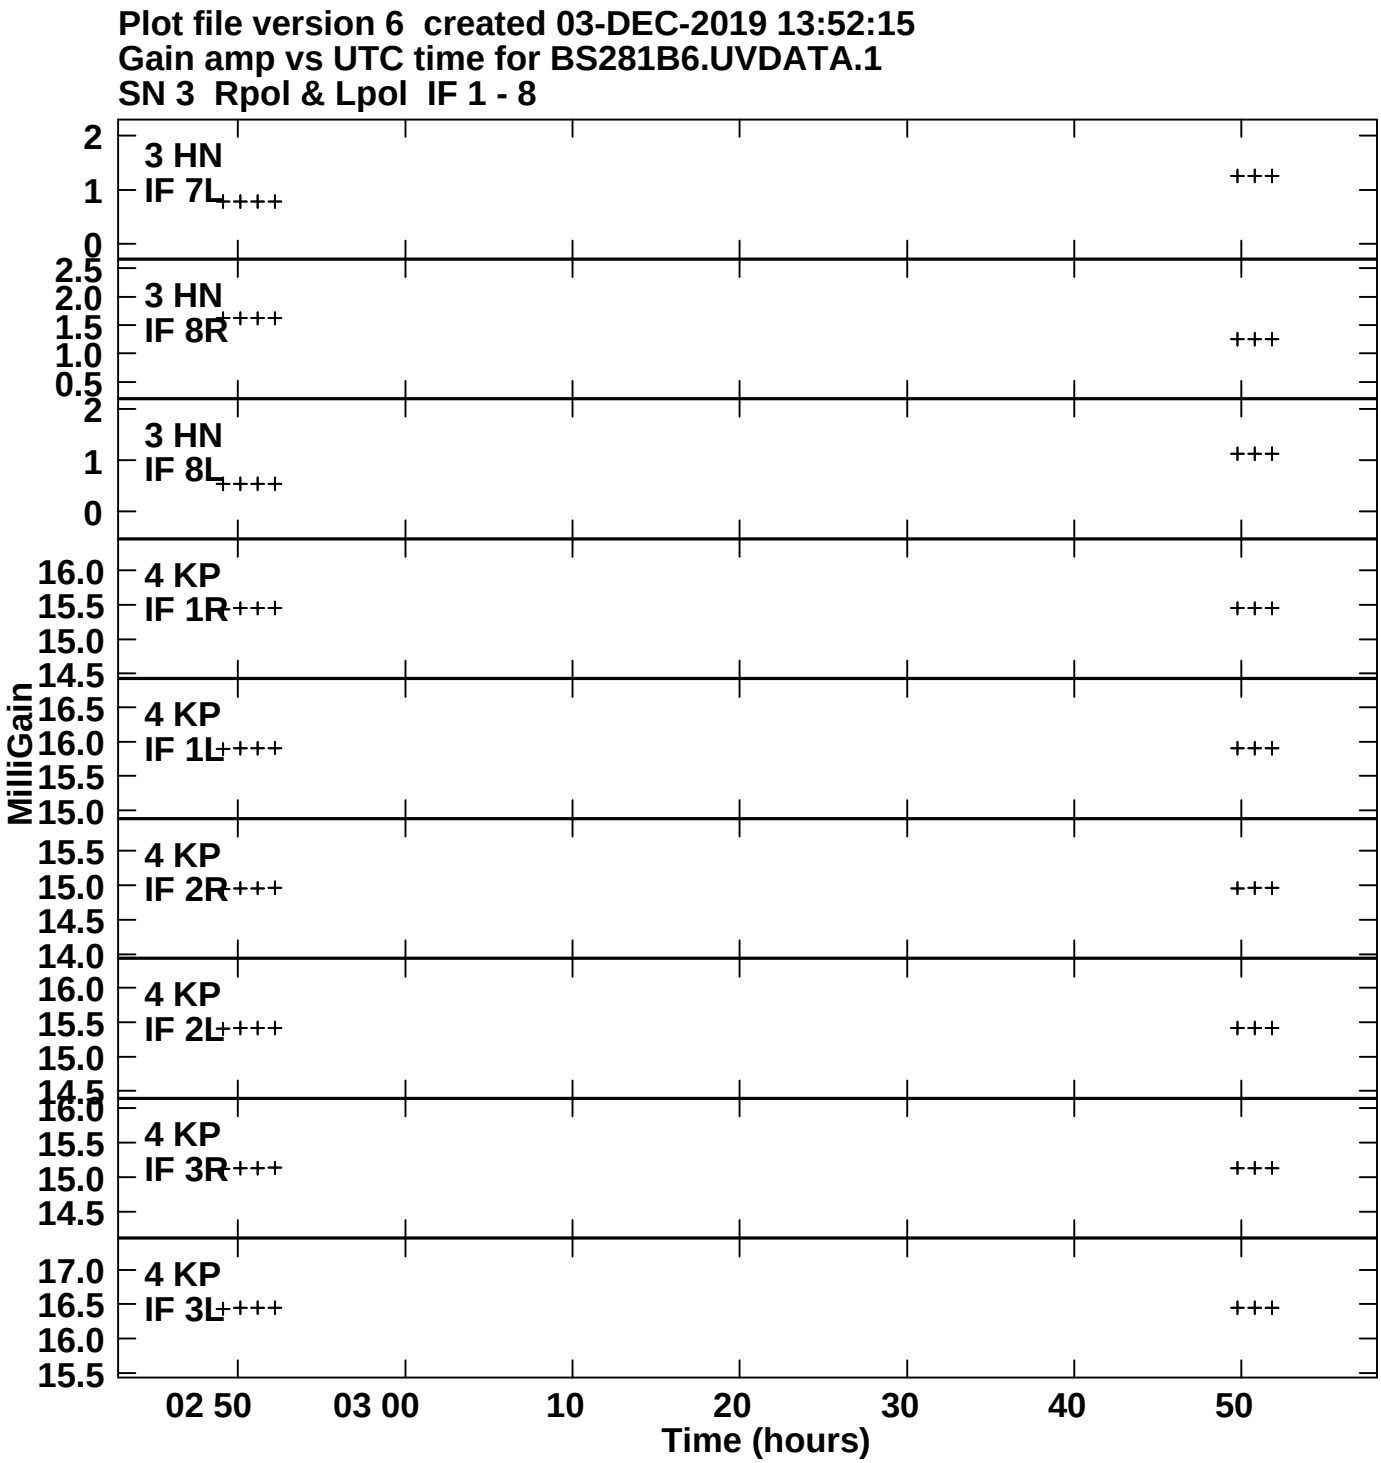
Plot file version 6 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
3 HN
IF 7L
3 HN
IF 8R
3 HN
IF 8L
4 KP
IF 1R
4 KP
IF 1L
4 KP
IF 2R
4 KP
IF 2L
4 KP
IF 3R
4 KP
IF 3L
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

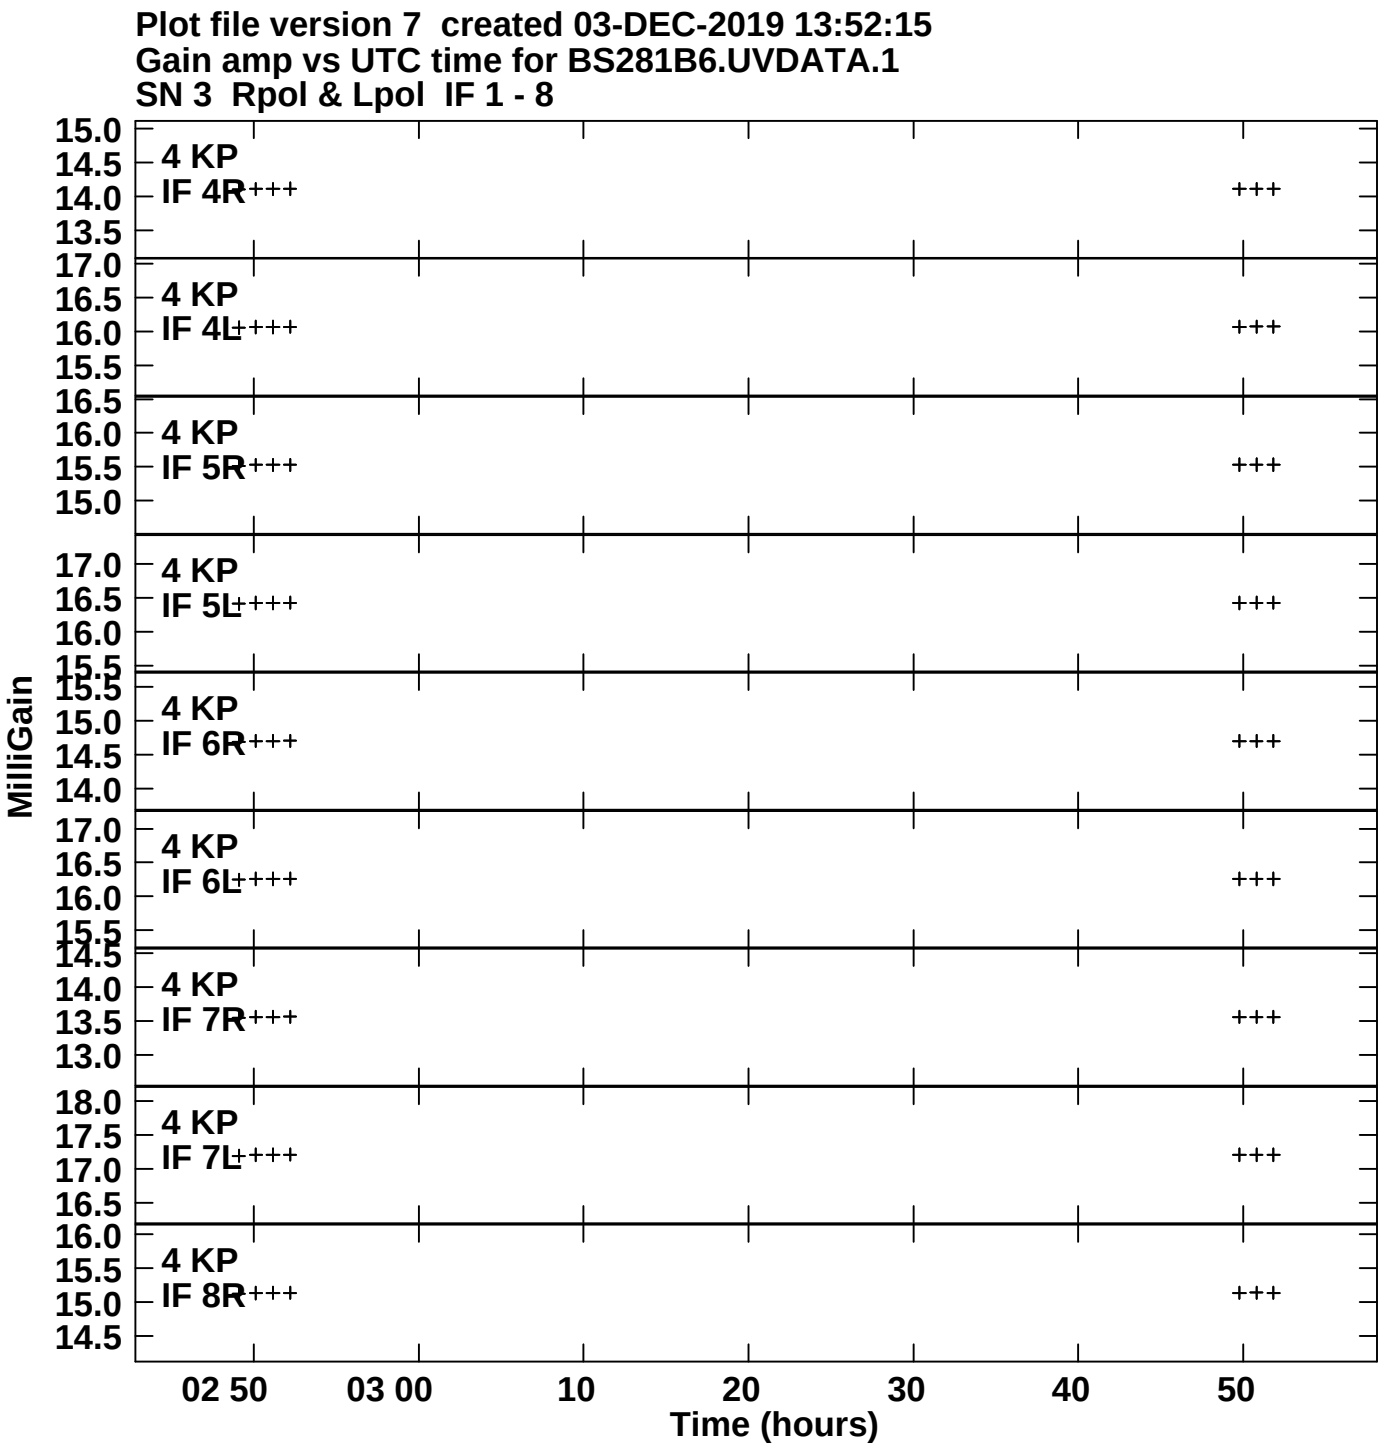
Plot file version 7 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
4 KP
IF 4R
4 KP
IF 4L
4 KP
IF 5R
4 KP
IF 5L
4 KP
IF 6R
4 KP
IF 6L
4 KP
IF 7R
4 KP
IF 7L
4 KP
IF 8R
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

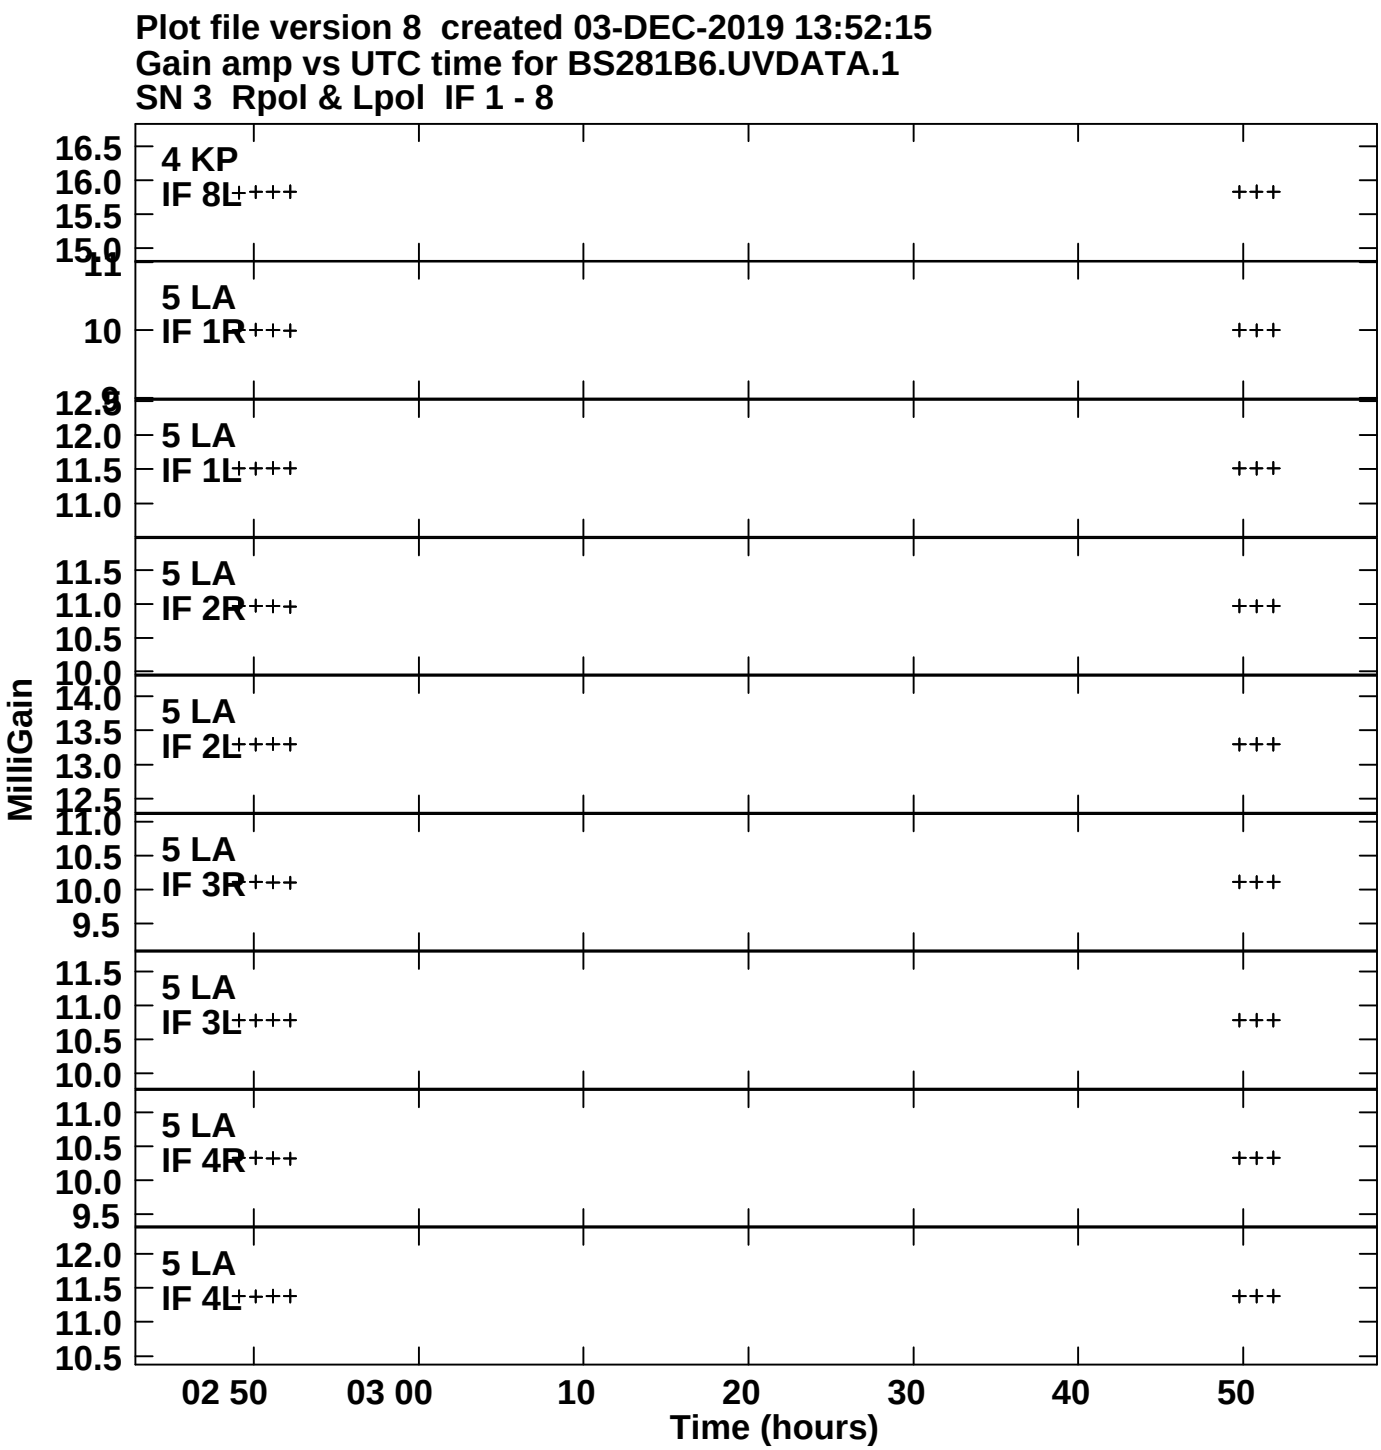
Plot file version 8 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
4 KP
IF 8L
5 LA
IF 1R
5 LA
IF 1L
5 LA
IF 2R
5 LA
IF 2L
5 LA
IF 3R
5 LA
IF 3L
5 LA
IF 4R
5 LA
IF 4L
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

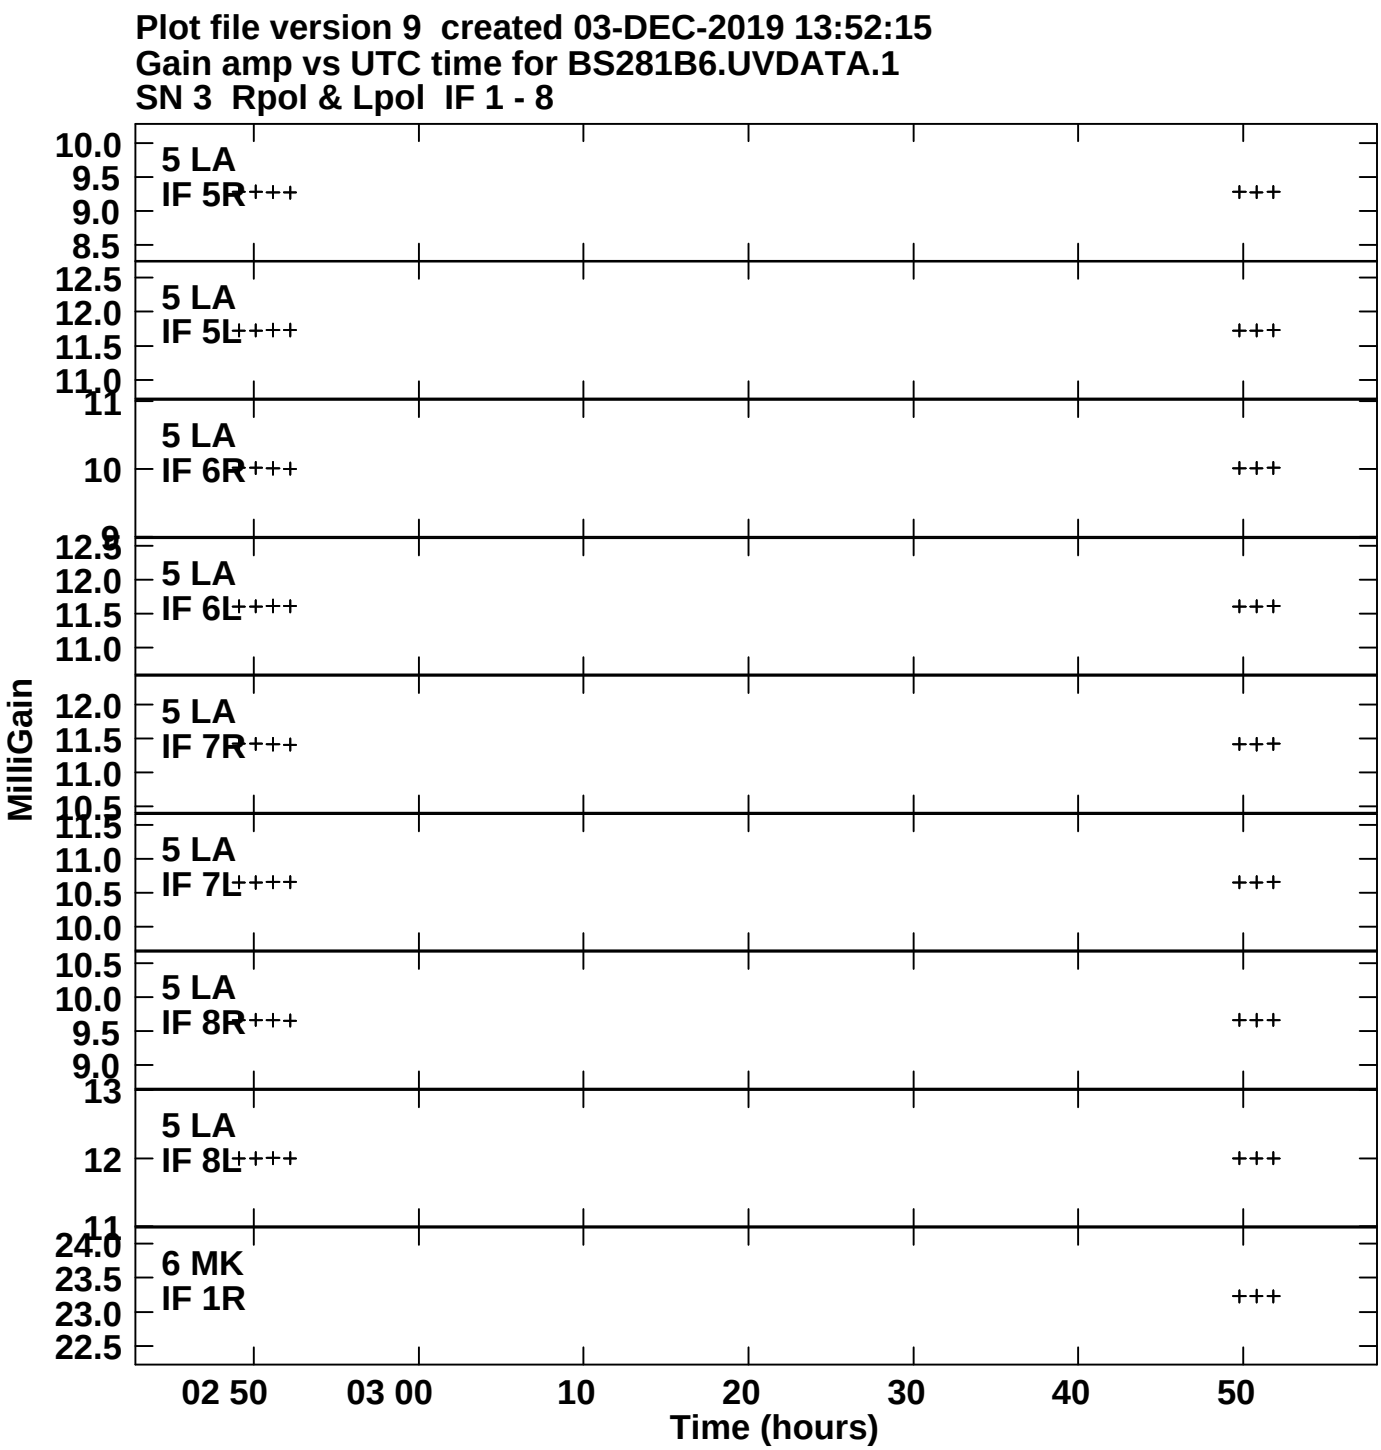
Plot file version 9 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
5 LA
IF 5R
5 LA
IF 5L
5 LA
IF 6R
5 LA
IF 6L
5 LA
IF 7R
5 LA
IF 7L
5 LA
IF 8R
5 LA
IF 8L
6 MK
IF 1R
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

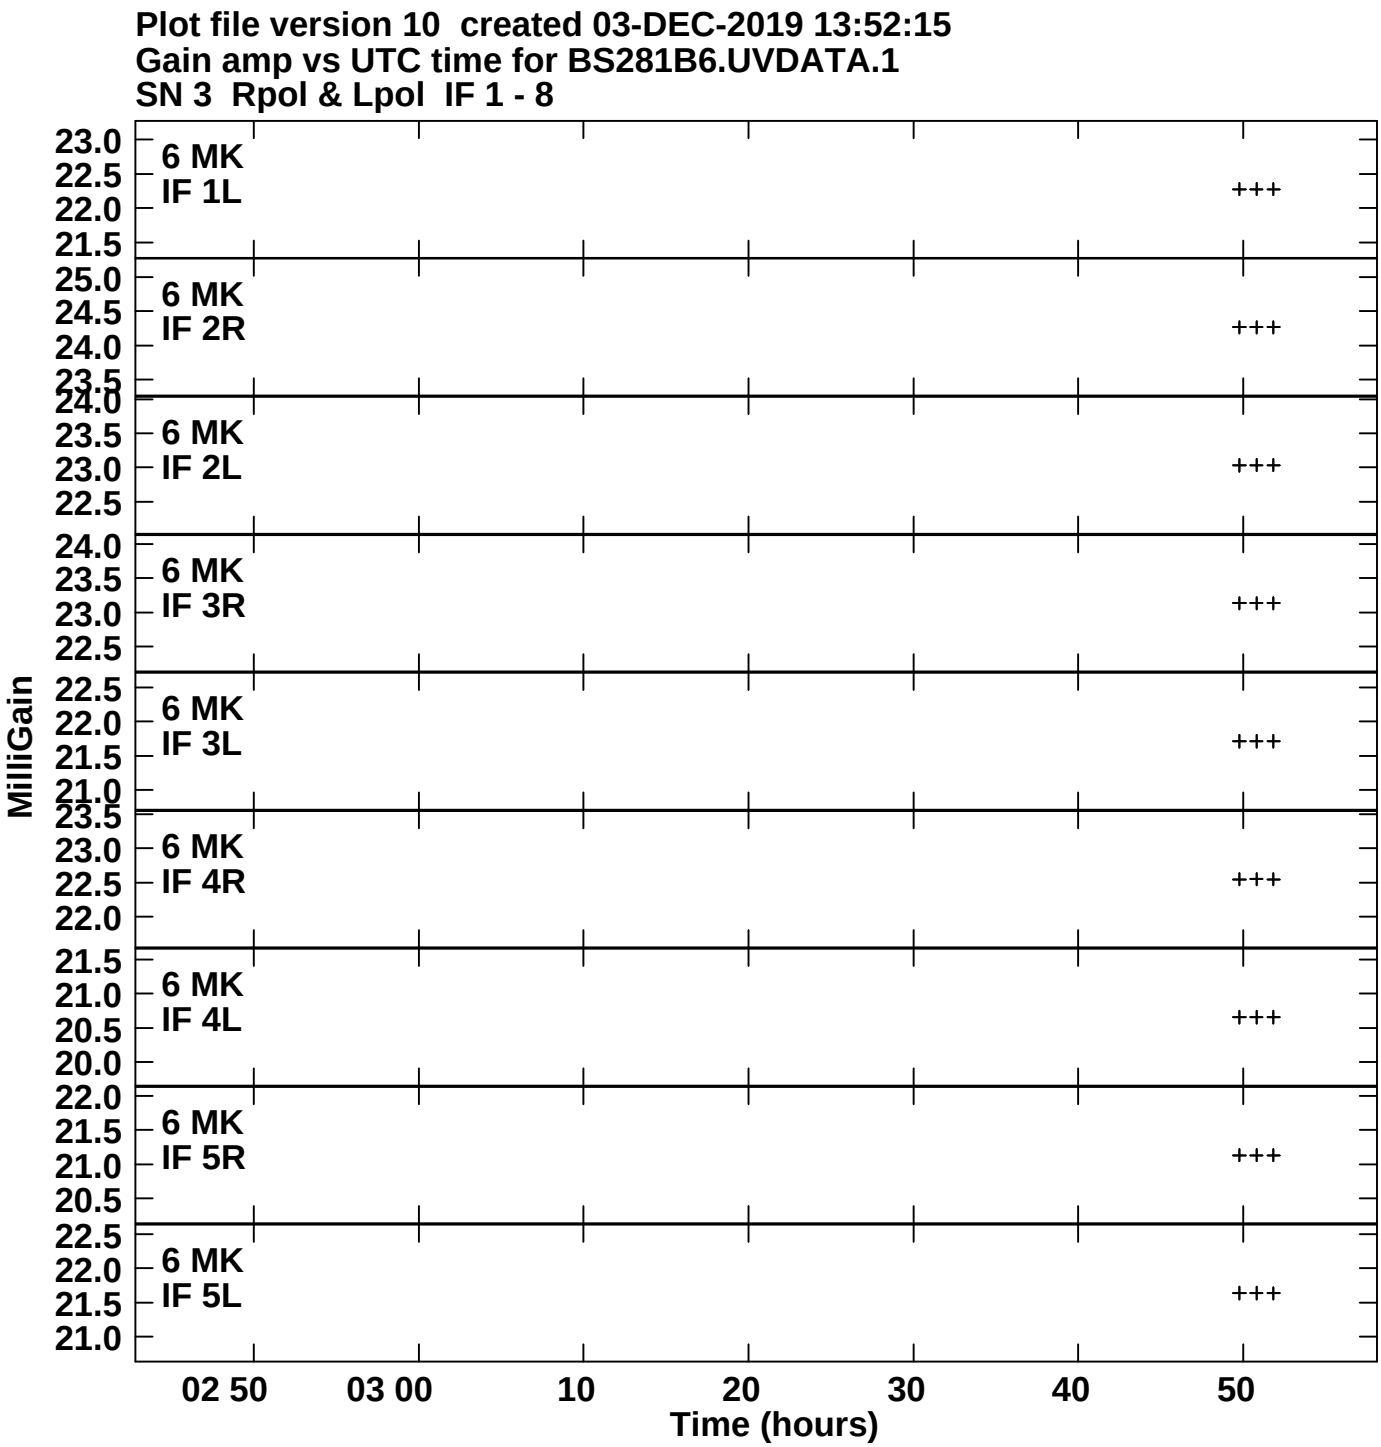
Plot file version 10 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
6 MK
IF 1L
6 MK
IF 2R
6 MK
IF 2L
6 MK
IF 3R
6 MK
IF 3L
6 MK
IF 4R
6 MK
IF 4L
6 MK
IF 5R
6 MK
IF 5L
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

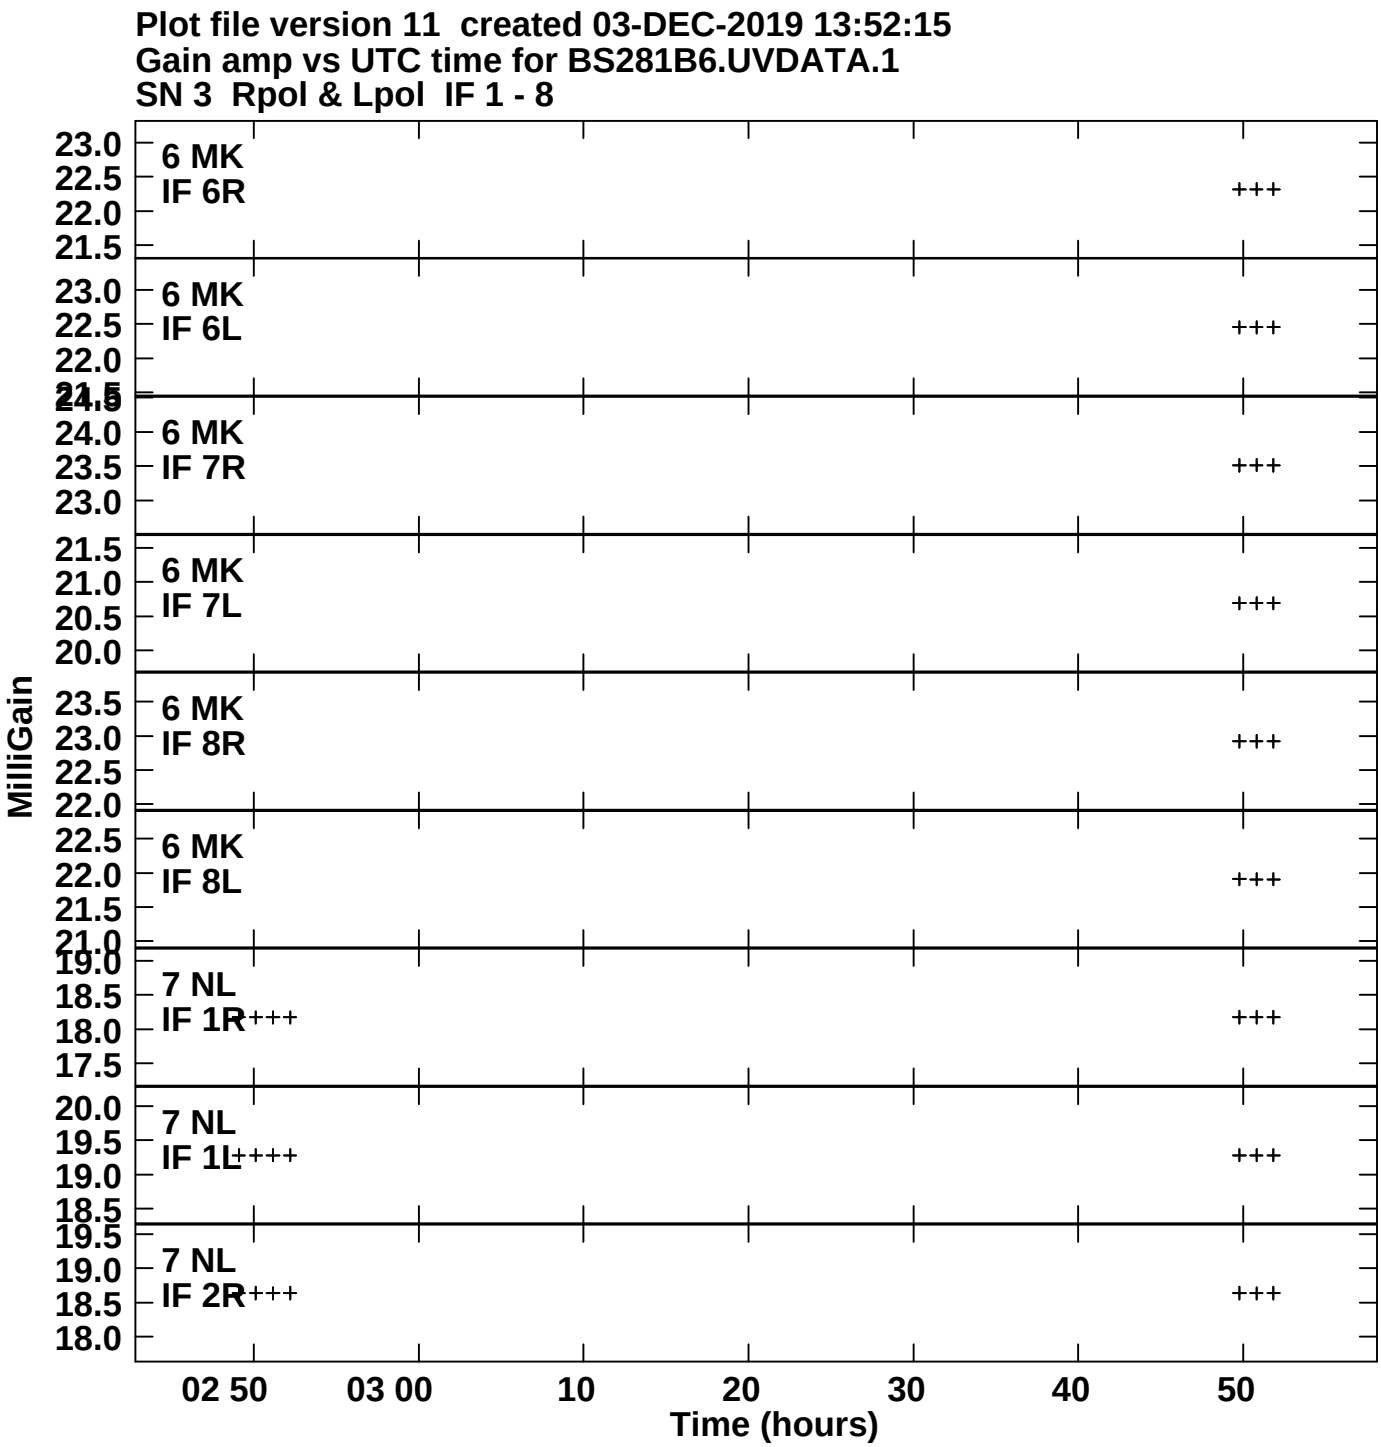
Plot file version 11 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
6 MK
IF 6R
6 MK
IF 6L
6 MK
IF 7R
6 MK
IF 7L
6 MK
IF 8R
6 MK
IF 8L
7 NL
IF 1R
7 NL
IF 1L
7 NL
IF 2R
MilliGain
Time (hours)
02 50
03 00
10
20
30
40
50

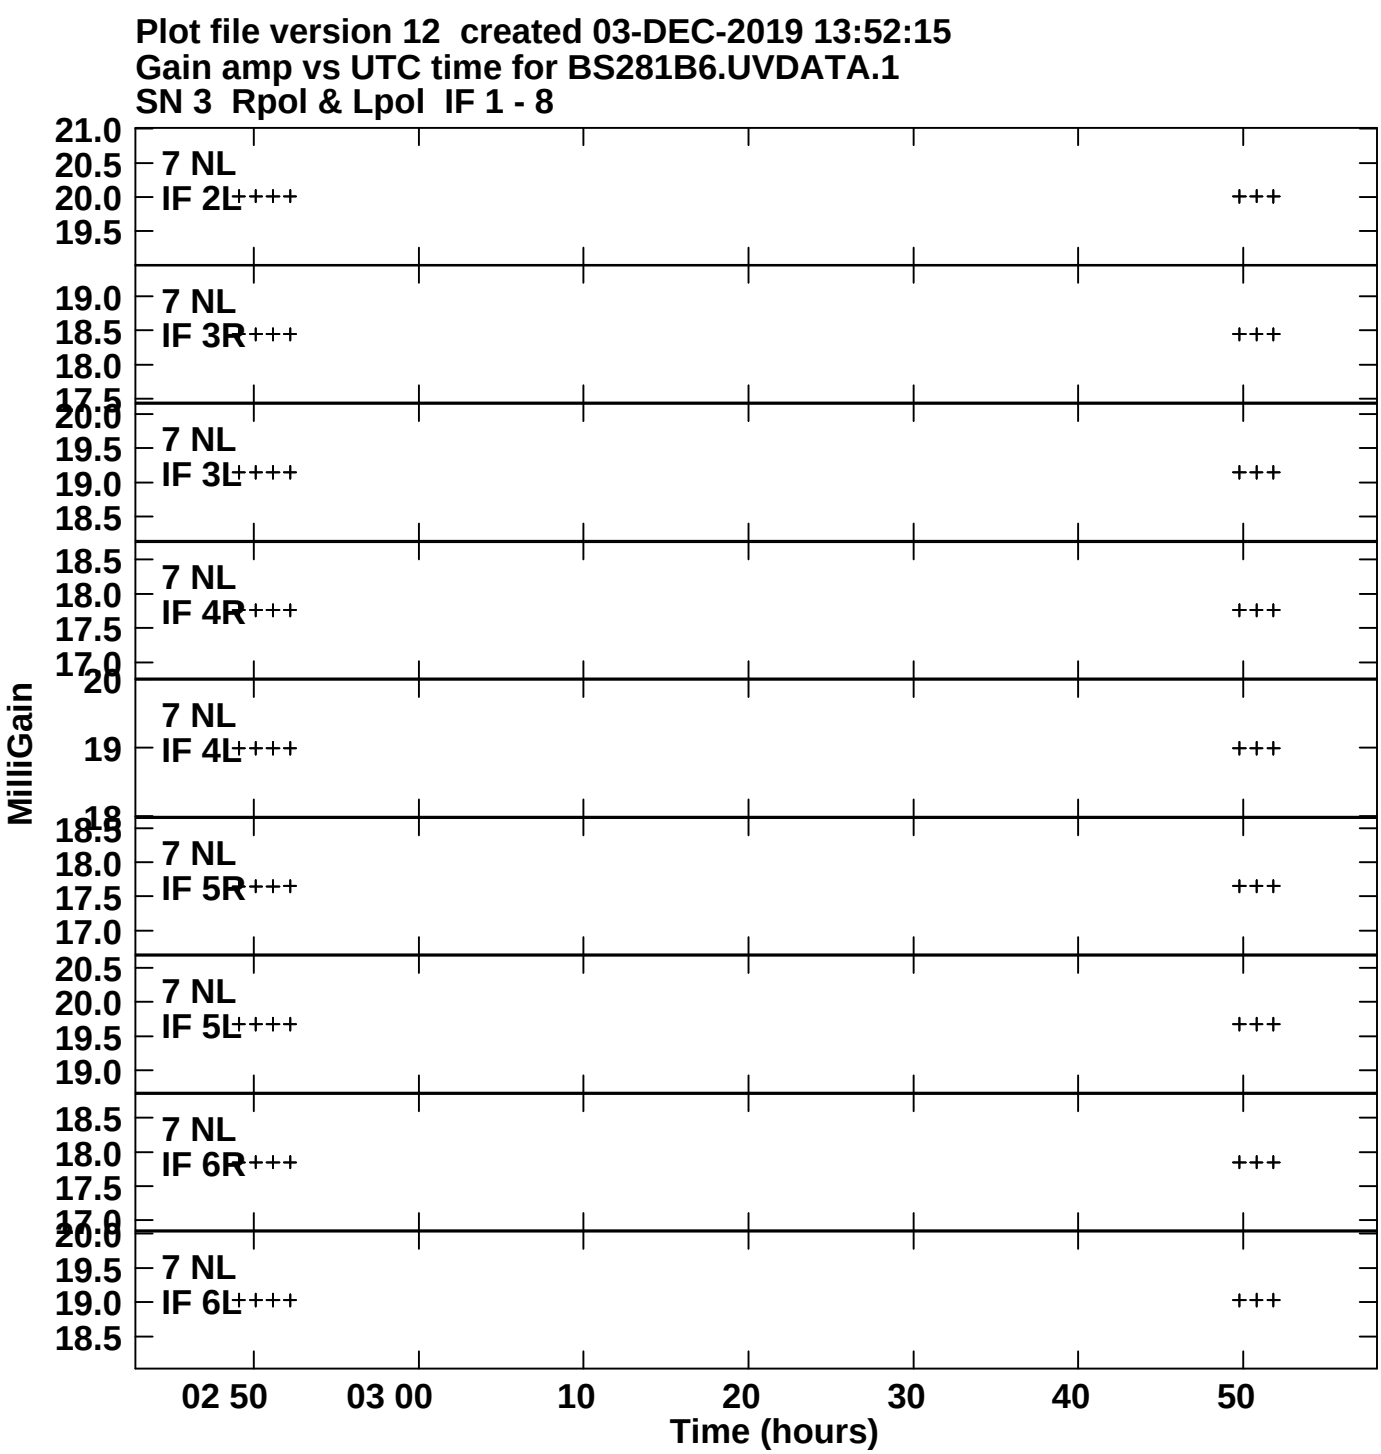
Plot file version 12 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
7 NL
IF 2L
7 NL
IF 3R
7 NL
IF 3L
7 NL
IF 4R
7 NL
IF 4L
7 NL
IF 5R
7 NL
IF 5L
7 NL
IF 6R
7 NL
IF 6L
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

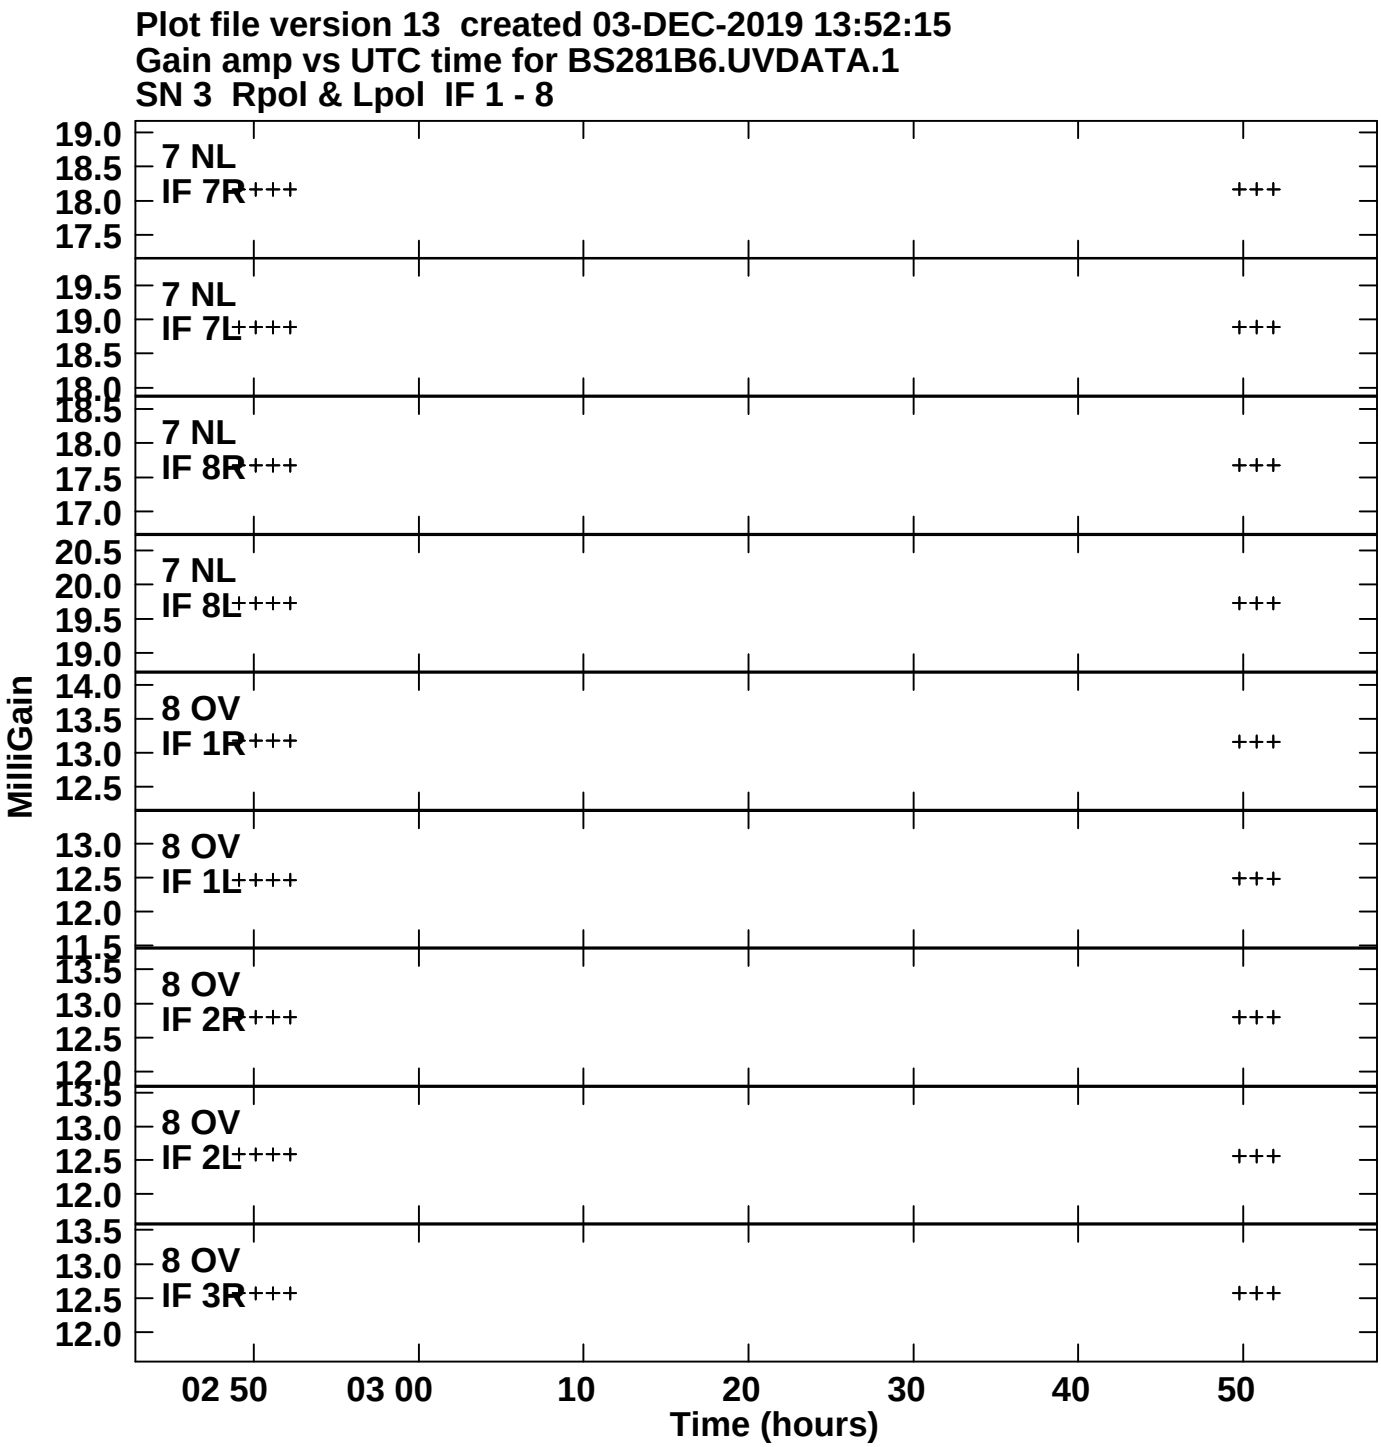
Plot file version 13 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
7 NL
IF 7R
7 NL
IF 7L
7 NL
IF 8R
7 NL
IF 8L
8 OV
IF 1R
8 OV
IF 1L
8 OV
IF 2R
8 OV
IF 2L
8 OV
IF 3R
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

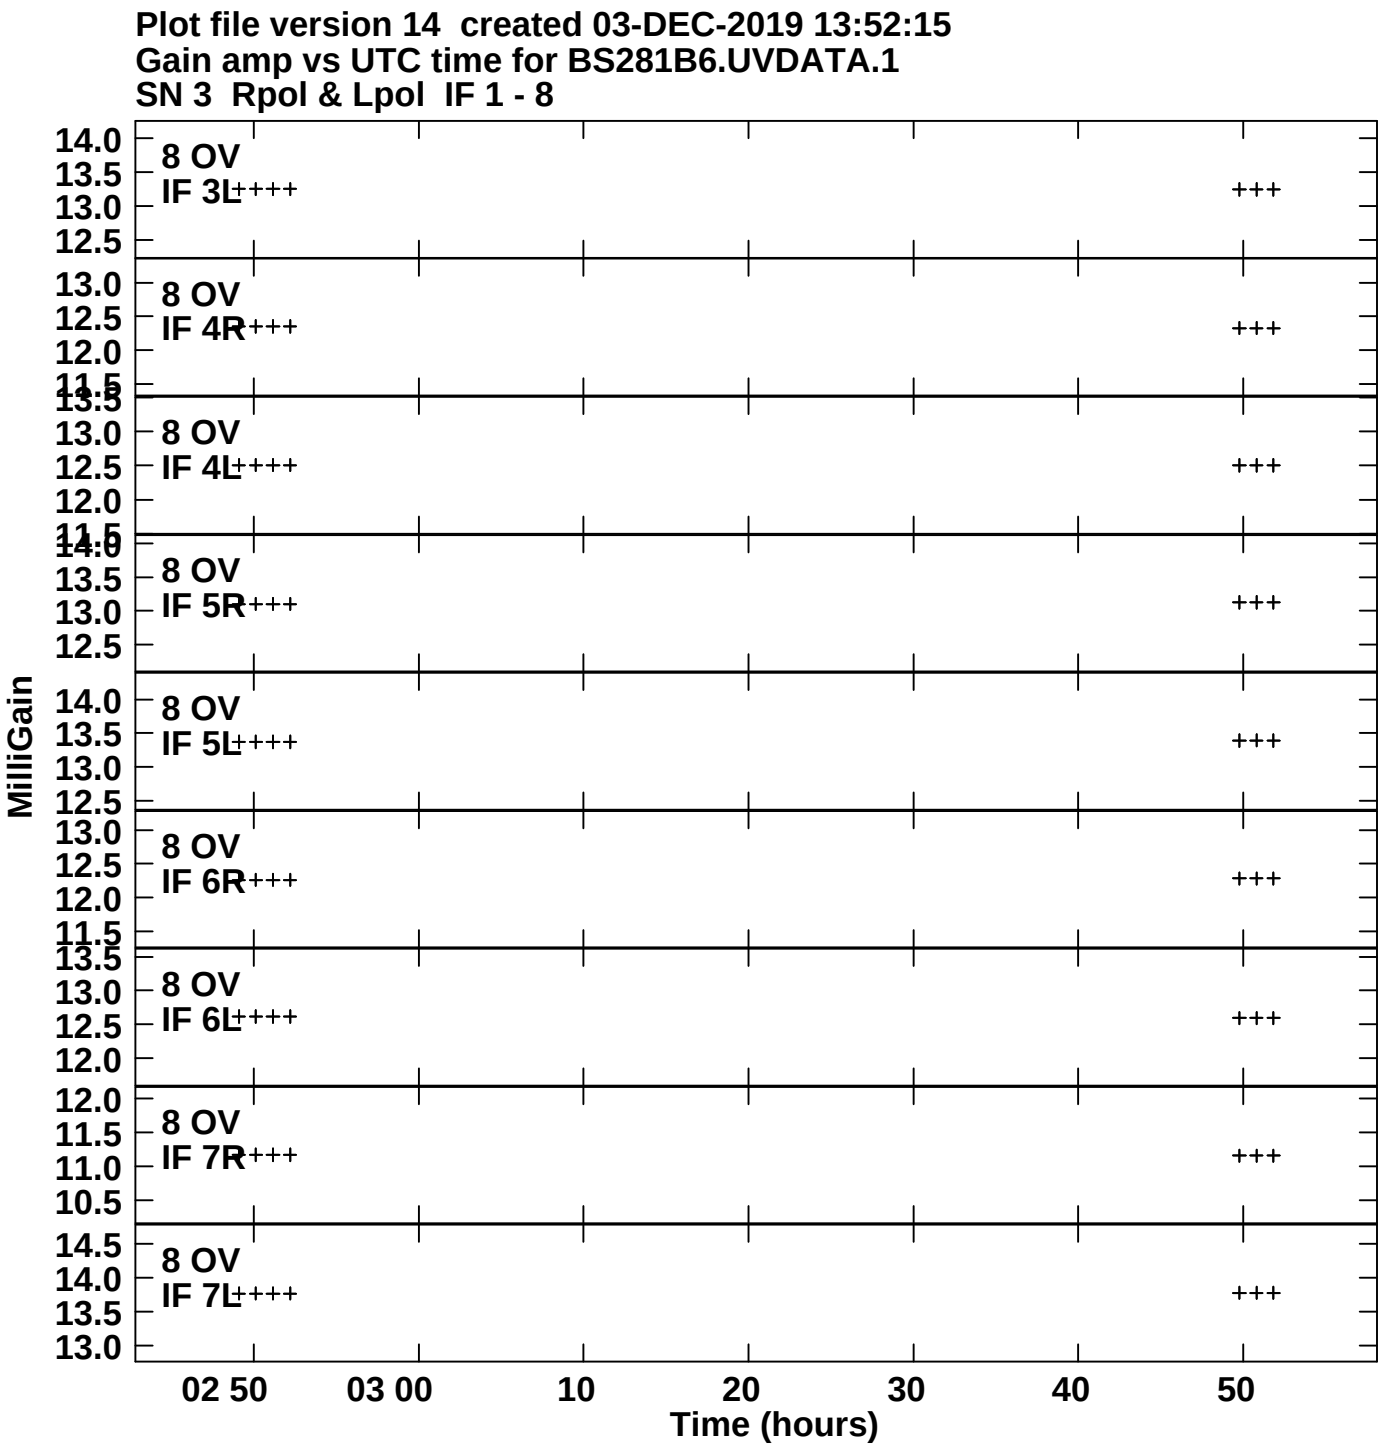
Plot file version 14 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
8 OV
IF 3L
8 OV
IF 4R
8 OV
IF 4L
8 OV
IF 5R
8 OV
IF 5L
8 OV
IF 6R
8 OV
IF 6L
8 OV
IF 7R
8 OV
IF 7L
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

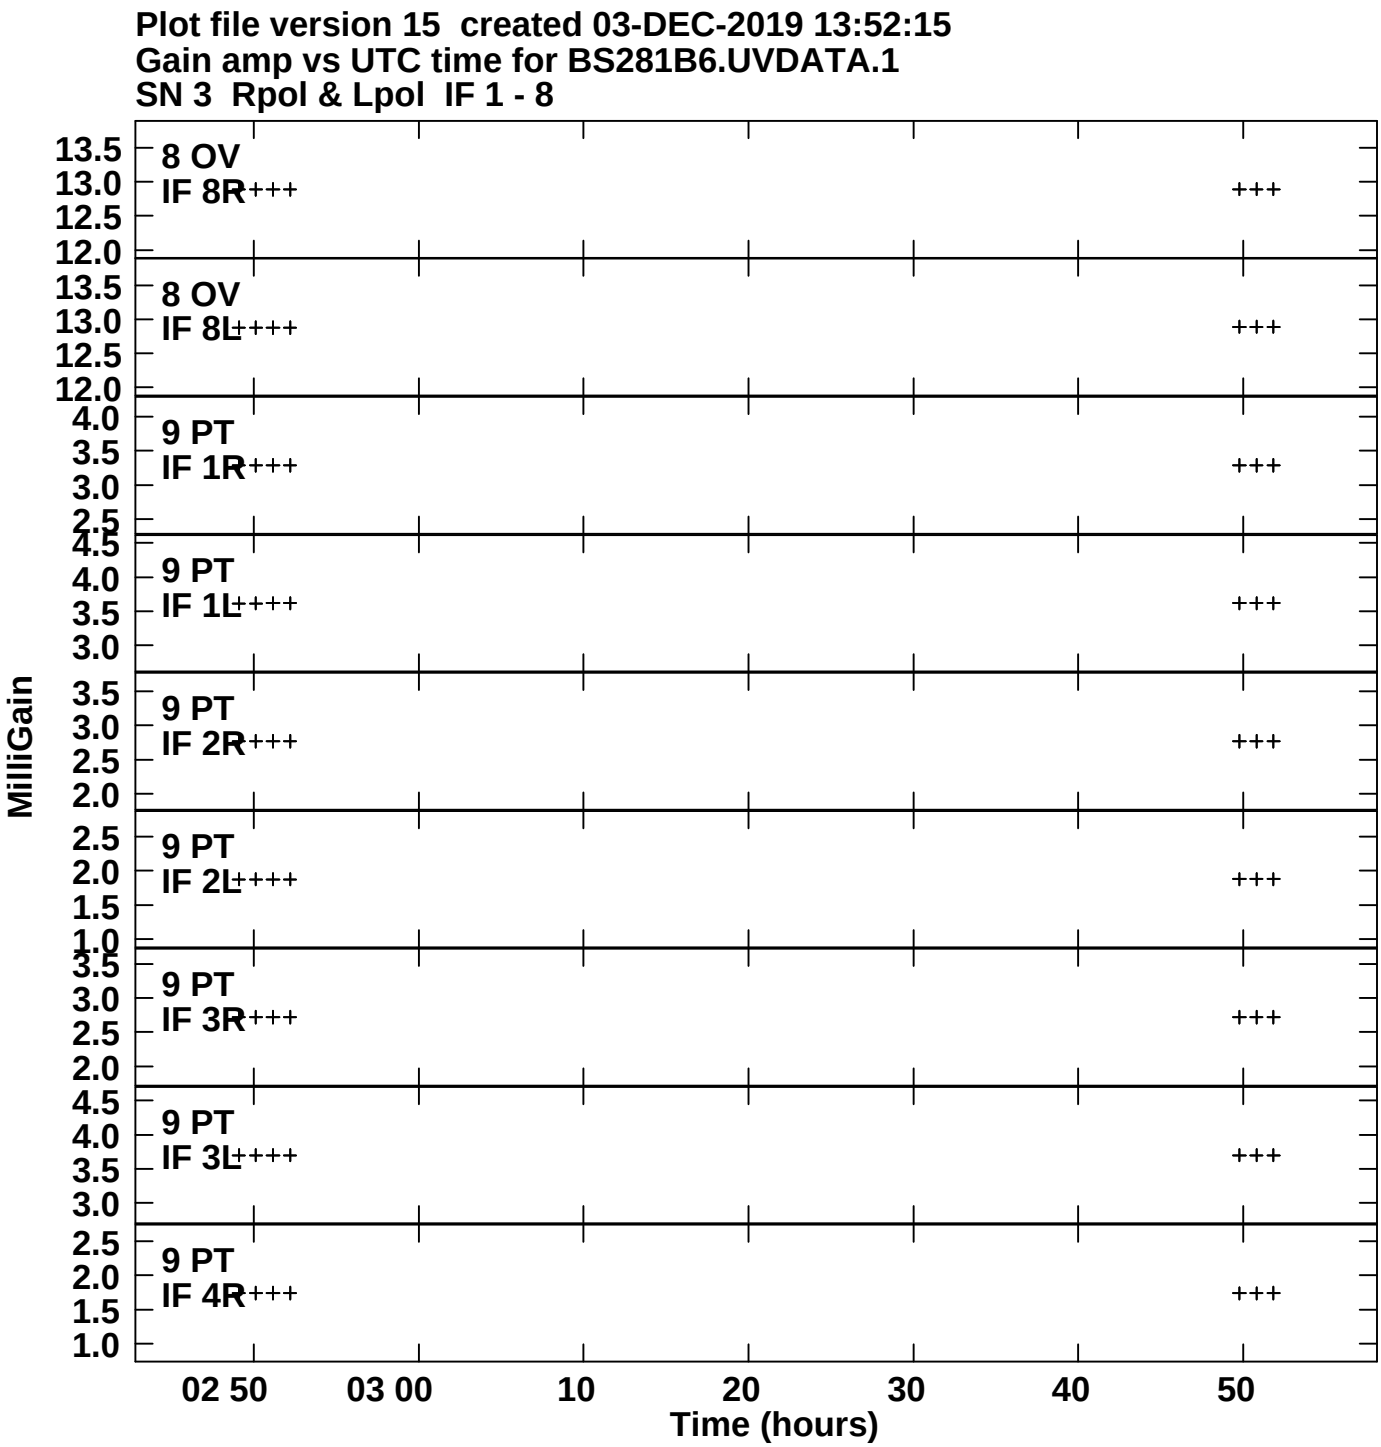
Plot file version 15 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
8 OV
IF 8R
8 OV
IF 8L
9 PT
IF 1R
9 PT
IF 1L
9 PT
IF 2R
9 PT
IF 2L
9 PT
IF 3R
9 PT
IF 3L
9 PT
IF 4R
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

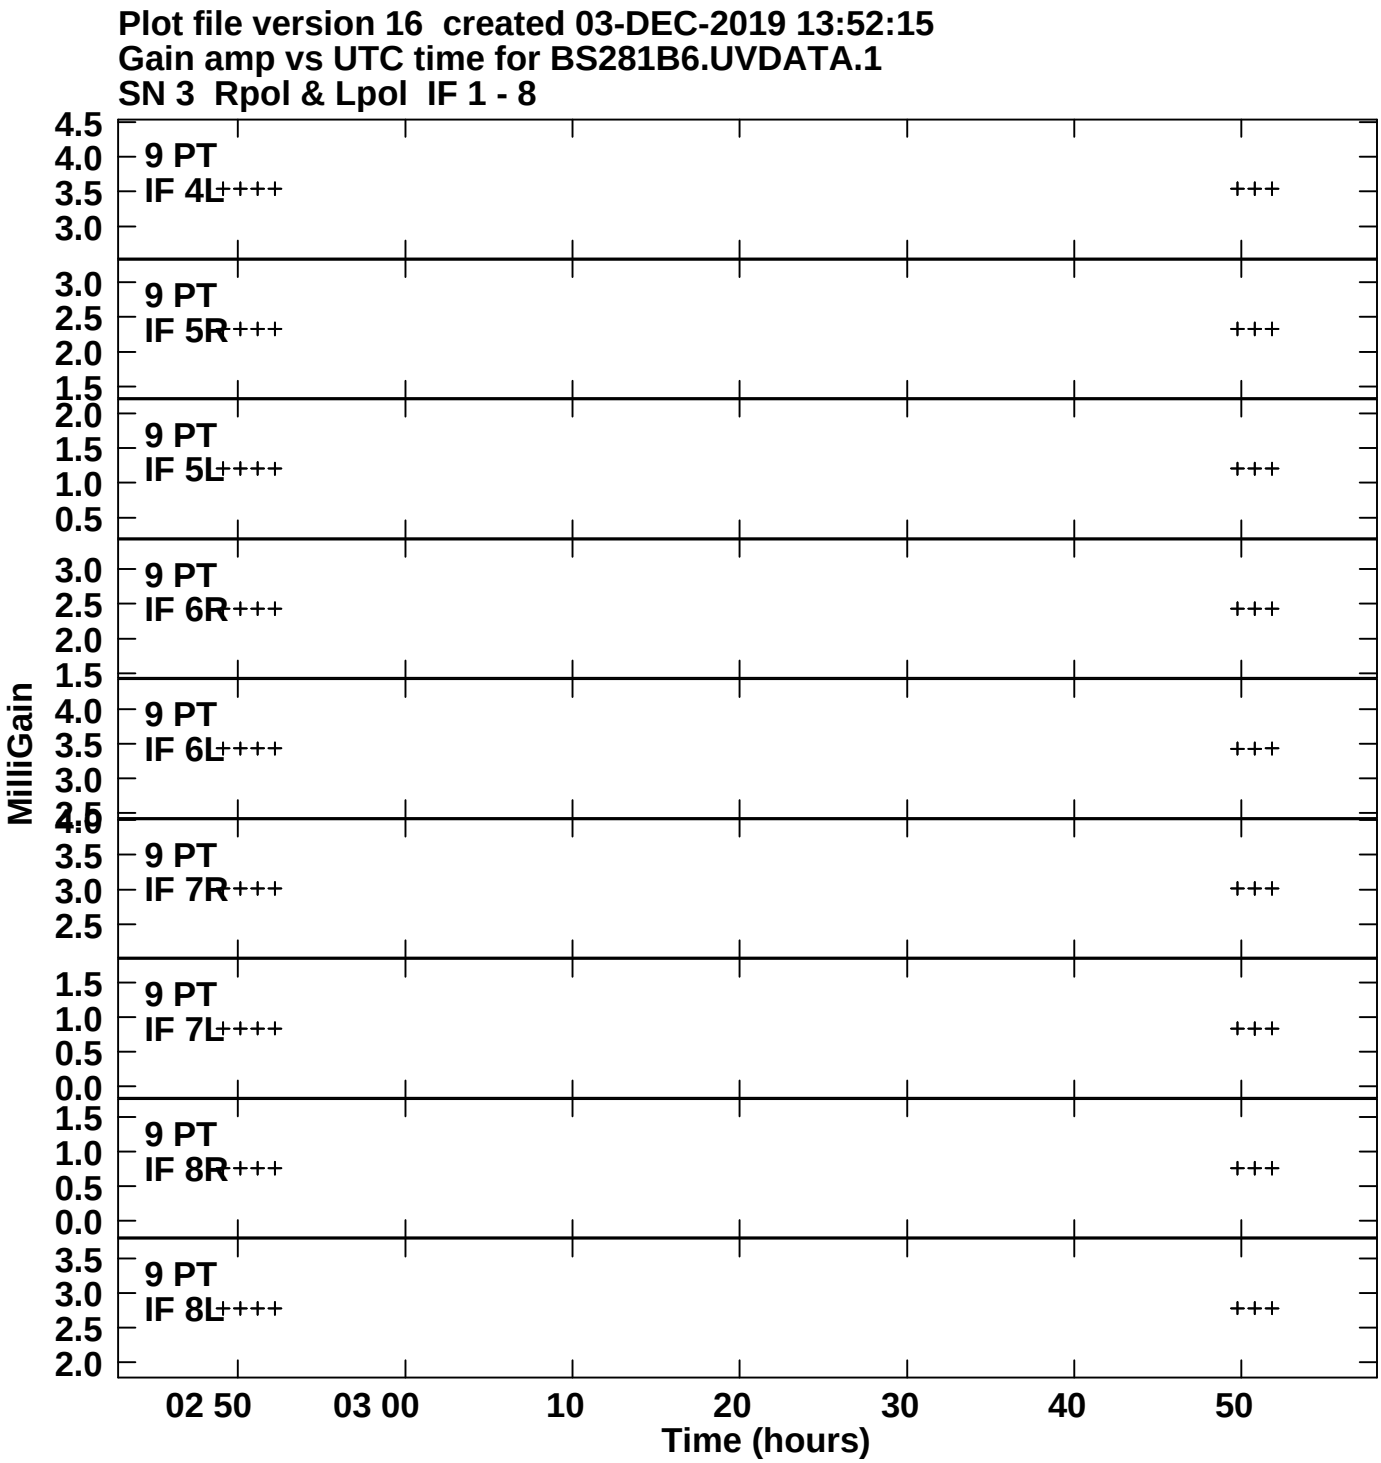
Plot file version 16 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
9 PT
IF 4L
9 PT
IF 5R
9 PT
IF 5L
9 PT
IF 6R
9 PT
IF 6L
9 PT
IF 7R
9 PT
IF 7L
9 PT
IF 8R
9 PT
IF 8L
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

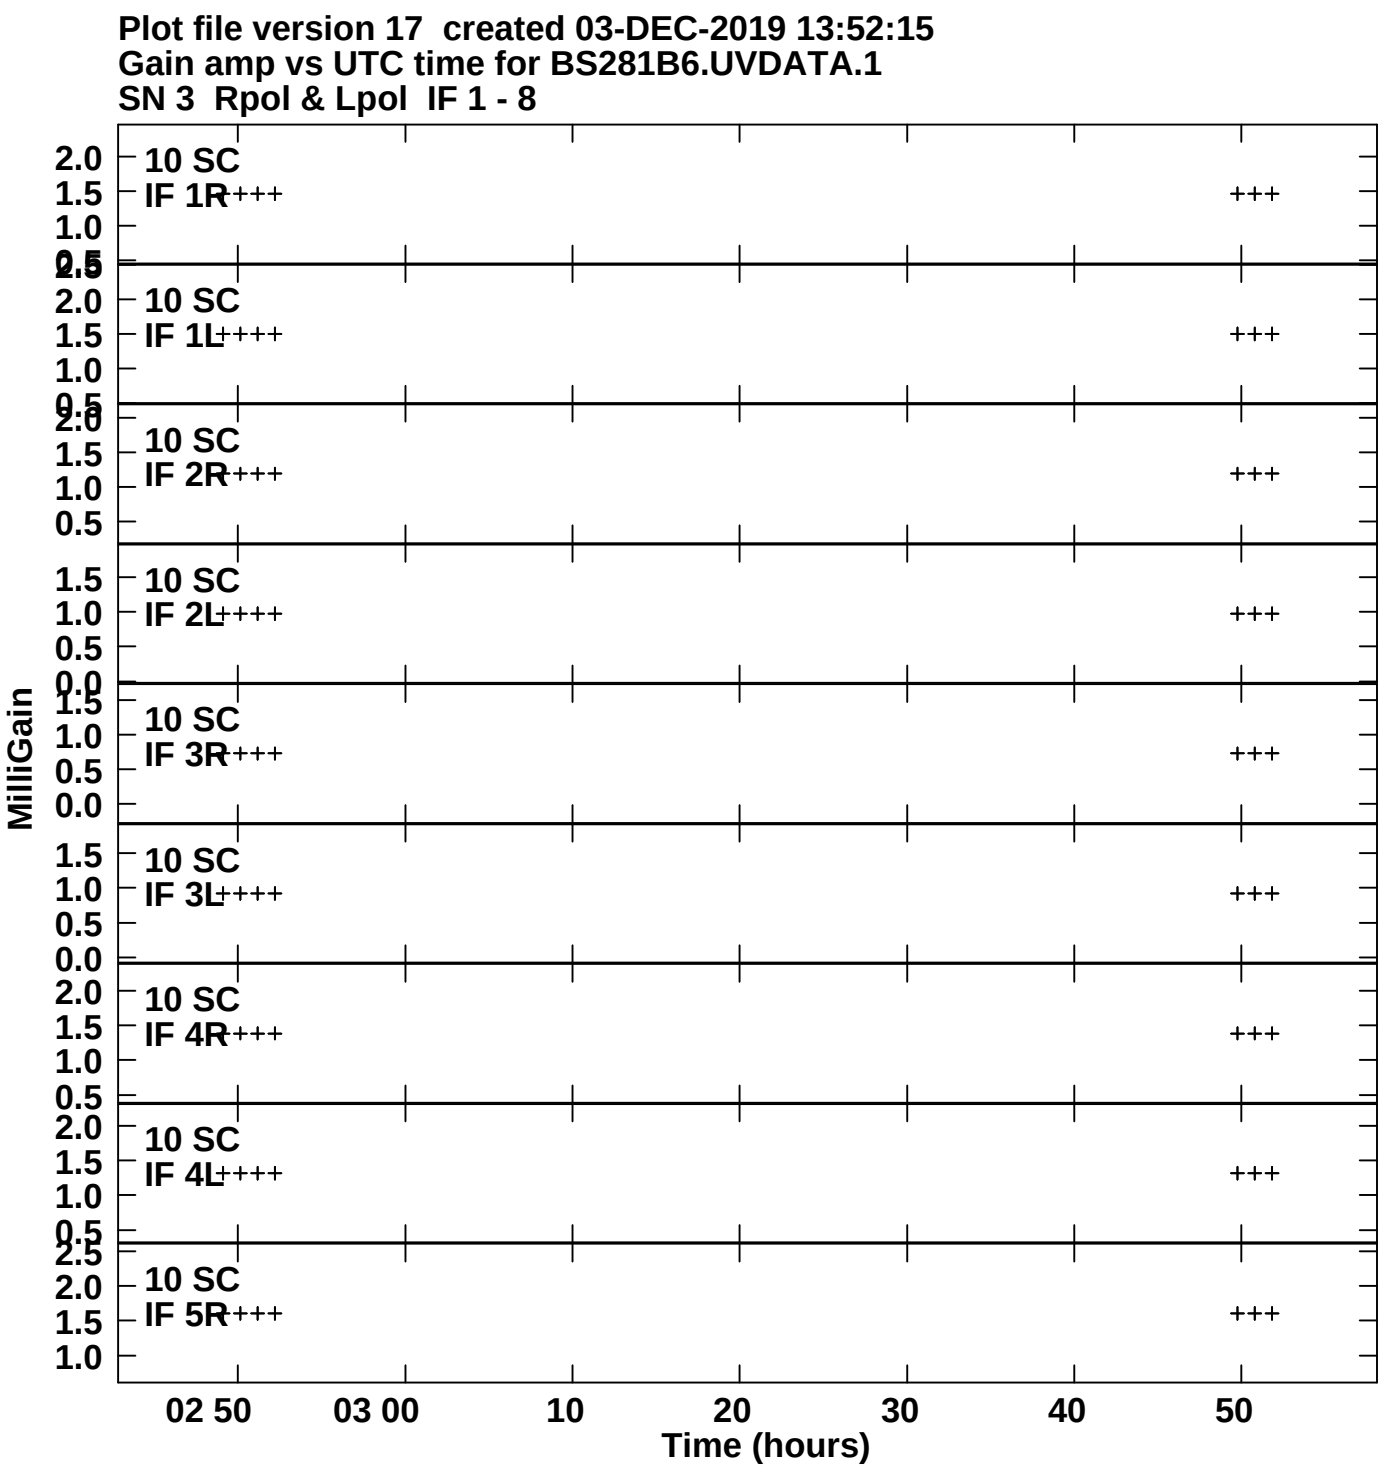
Plot file version 17 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
10 SC
IF 1R
IF 1L
IF 2R
IF 2L
IF 3R
IF 3L
IF 4R
IF 4L
IF 5R
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)

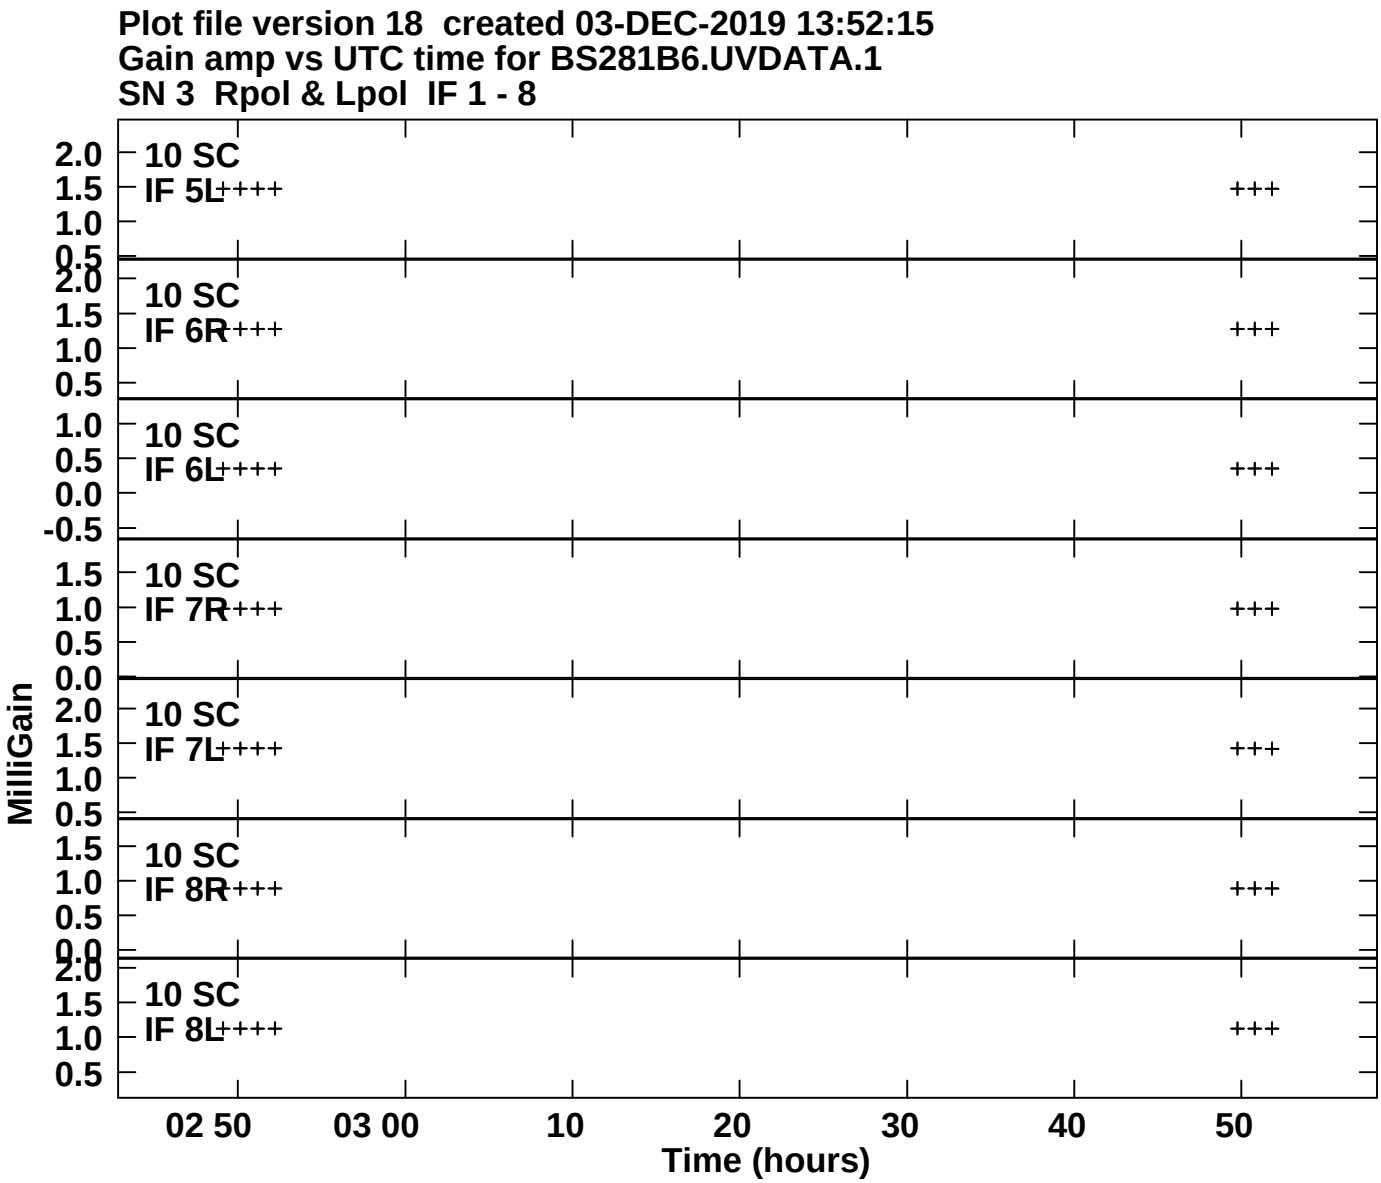
Plot file version 18 created 03-DEC-2019 13:52:15
Gain amp vs UTC time for BS281B6.UVDATA.1
SN 3 Rpol & Lpol IF 1 - 8
10 SC
IF 5L
10 SC
IF 6R
10 SC
IF 6L
10 SC
IF 7R
10 SC
IF 7L
10 SC
IF 8R
10 SC
IF 8L
MilliGain
02 50
03 00
10
20
30
40
50
Time (hours)